


STĀVA PLĀNA FRAGMENTS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM

M 1:100

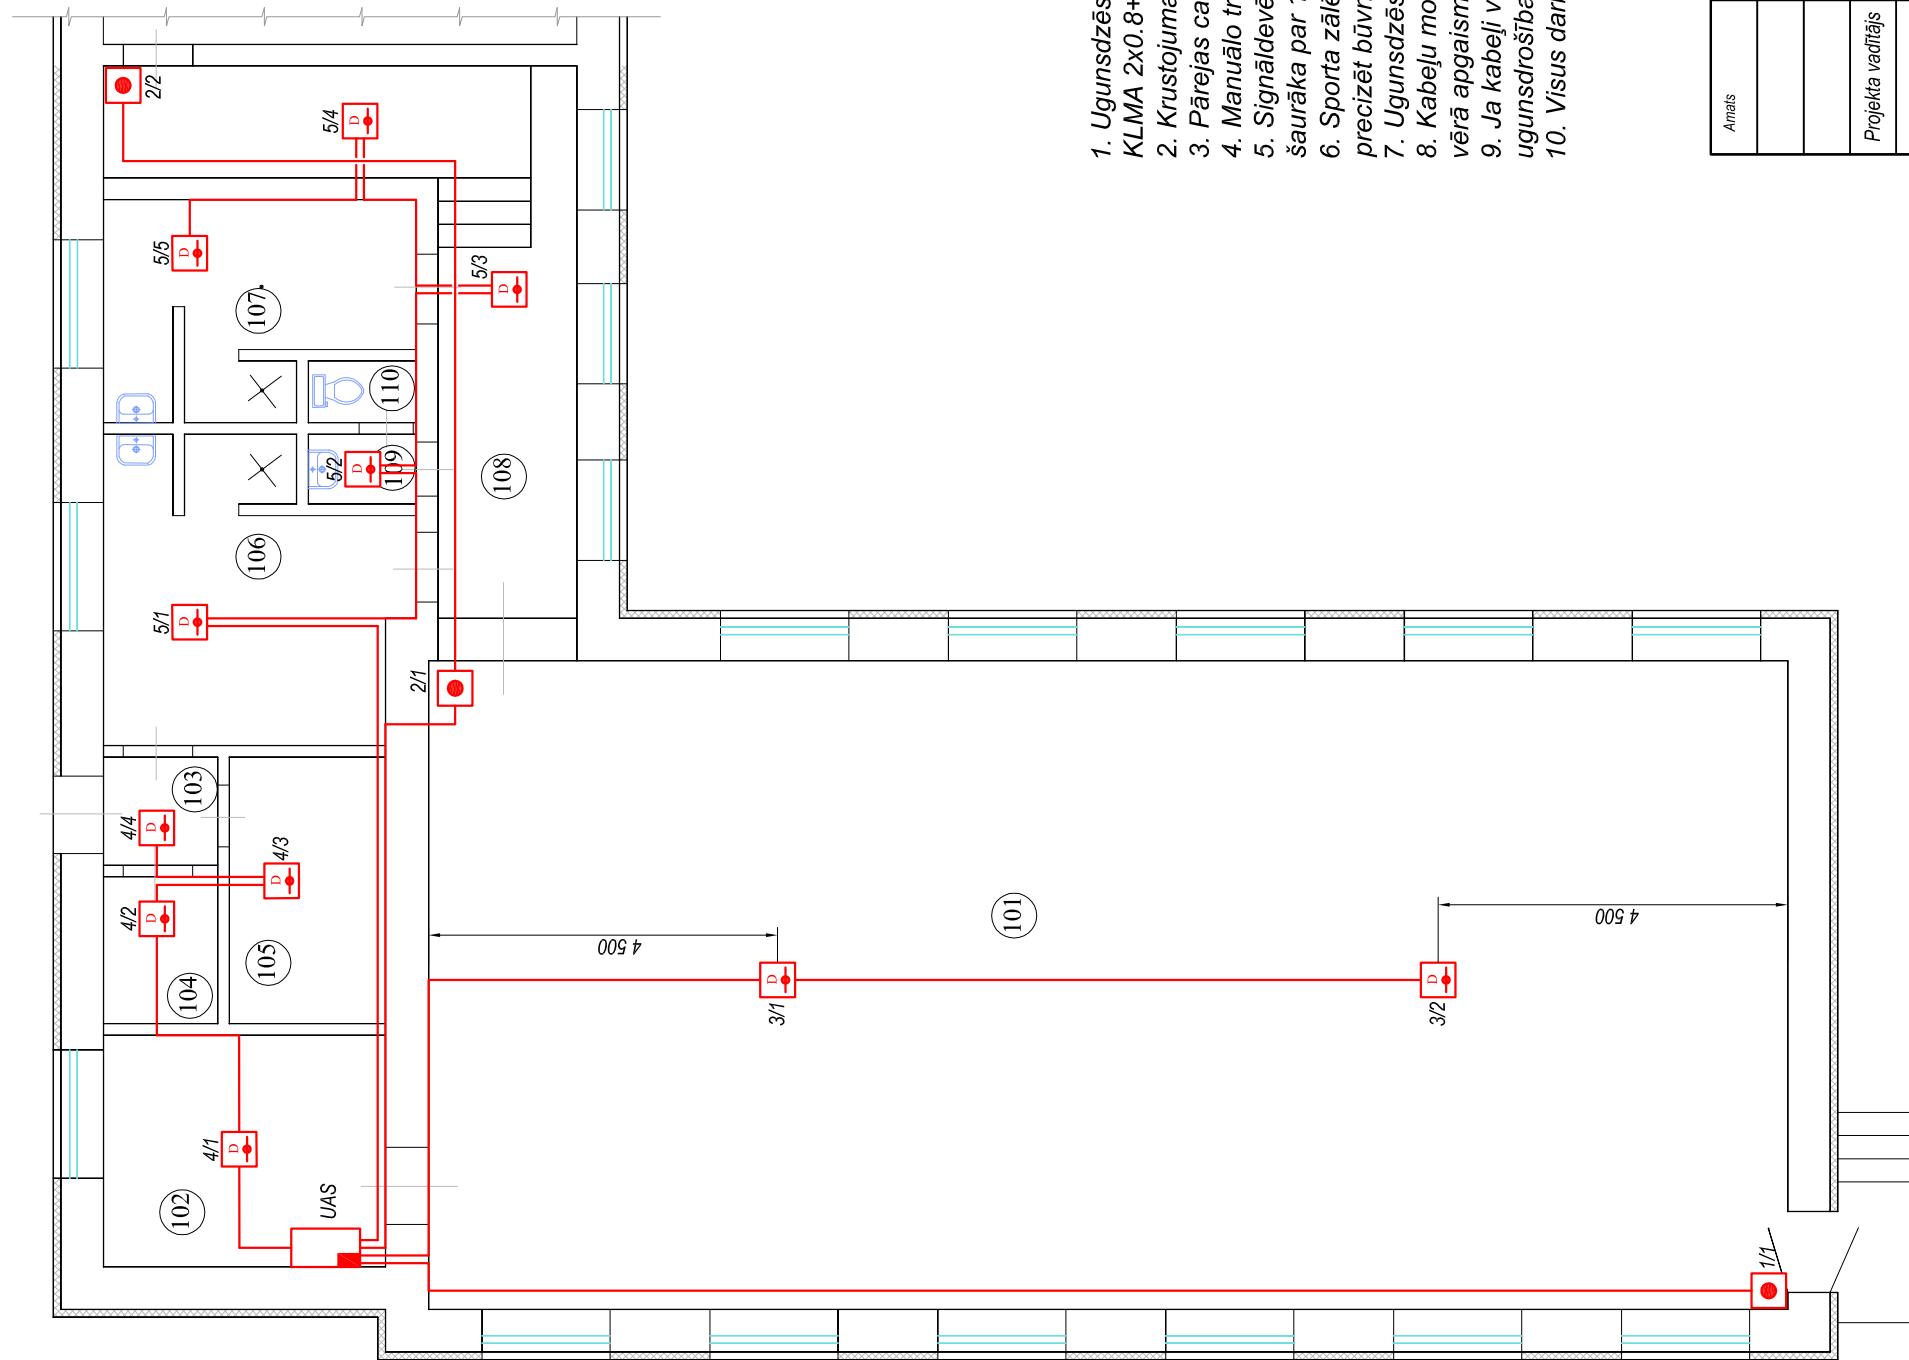

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums
101	Zāle
102	Trenera telpa
103	Vējveris
104	Pālgiteļpa
105	Pālgiteļpa
106	Gerbtuve
107	Gerbtuve
108	Koridors
109	Prieķiteļpa
110	Tualete

Norādījumi:

- Ugunsdzēsības signalizācijas instalāciju veikt slēpti zem apmetuma un virs griestu konstrukcijām ar signalizācijas KLMA 2x0.8+0.8 markas kabeļiem.
- Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilk vienplasta caurulēs Ø12mm.
- Pārejas caur sienām izpildīt viniplasta caurulēs.
- Manuālo trauksmes signāldevēju instalācijas plāns augstums - 1.50m.
- Signāldevējus stiprināt pie griestiem. Signāldevējus nedrīkst montēt tuvāk par 0.50m no starpstienām. Ja telpa ir šaurāka par 1.20m, signāldevēju jāievērtē platuma vidējā trešdaļā.
- Spota zālē (telpā Nr.101) signāldevējus mehāniski aizsargāt ar aizsargrežģiem; aizsargrežģu tipu un veidu precizēt būvniecības gaitā.
- Ugunsdzēsības signalizācijas moduļu pieslēgumu izpildīt saskaņā ar rūpnicas-izgatavotājas shēmu un instrukciju.
- Kabeļu montāžas trases un signāldevēju izvietojums plānā parādīts nosacīti; precizēt būvniecības gaitā vērā appaismes ķermenī un vēdināšanas difuzoru izvietojumu.
- Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvēi veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstruktijas ugunsizturība.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

Anats	Uzņēmējs	Paraksts	Datums	Biroobjekta nosaukums	Istrādātās sporta zāles rekonstrukcija "Skolaskalns", Vecslabādā, Istras pagastā, Ludzas novadā.
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011	Lapas nosaukums	STĀVA PLĀNA FRAGMENTS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM
Izstrādāja	V. Komars	<i>Sandīgs</i>	05.2011	Pastāvījuma numurs	44 - P/11
Arh.nr.				Proj. stadija	TP
				Marka	UAS
				Māksla	5
				Māksla	1:100

RĒZEKNES NAMS

Būvkom.reg.Nr.2726-R