



UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS STRUKTŪRSHEIMA

UAS

"BENTEL J408"

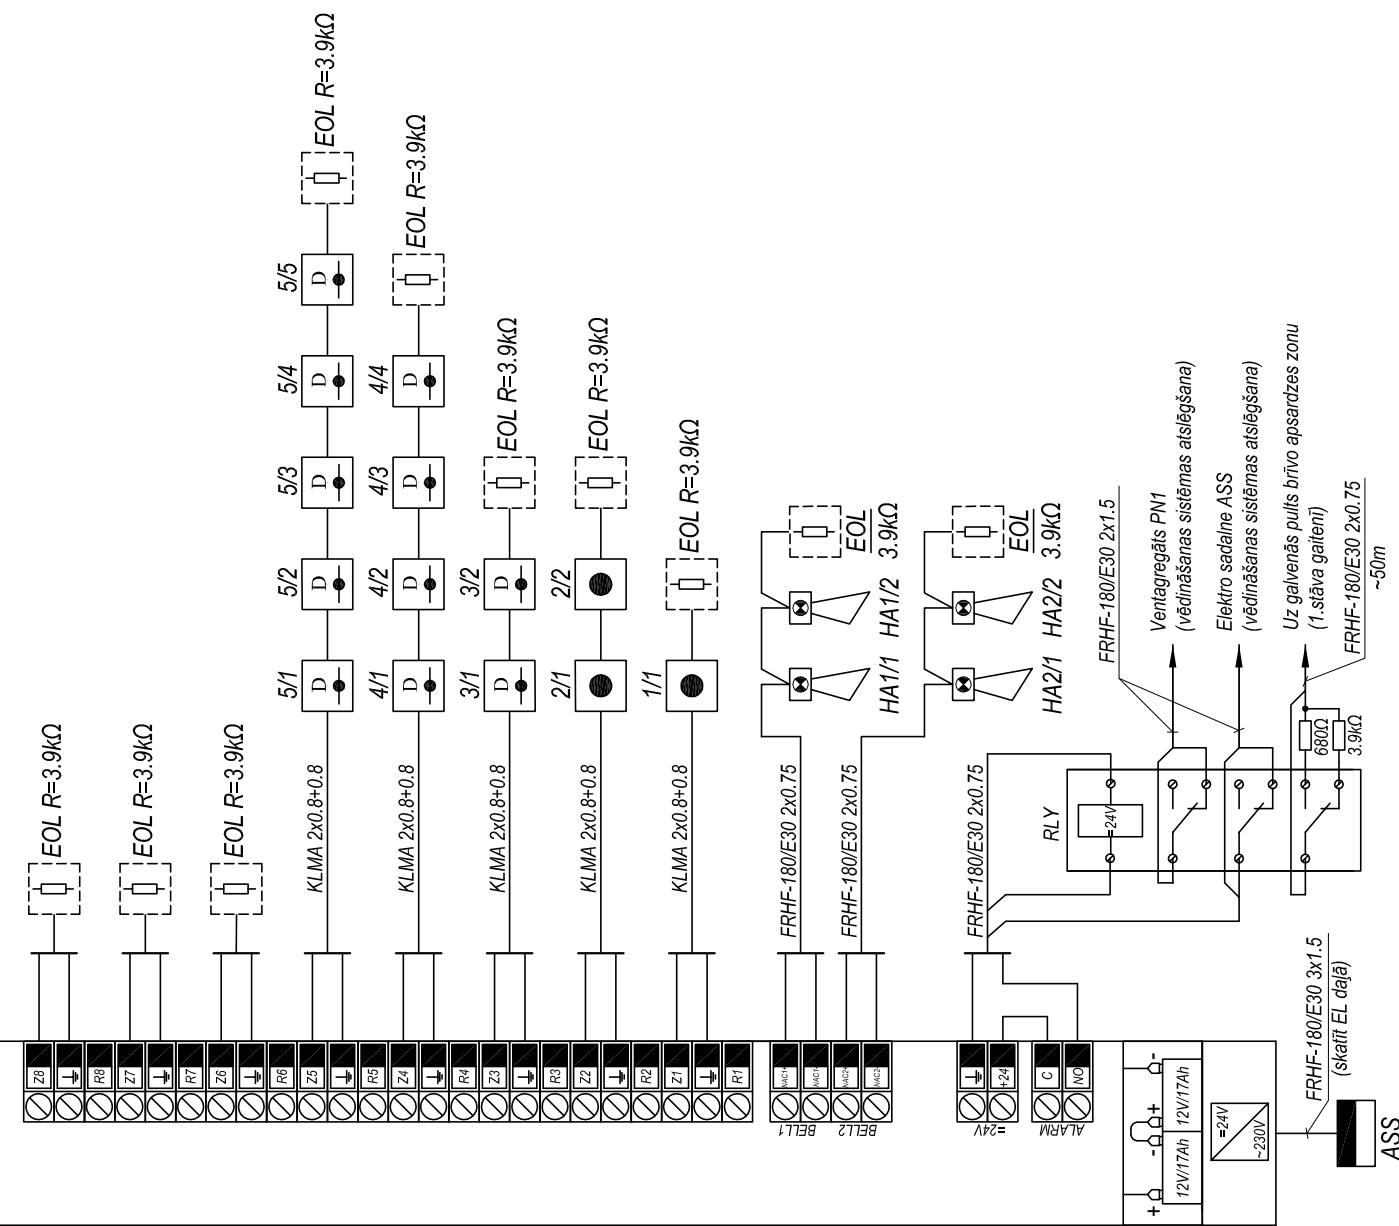

SIGNALDEVĒJU UN TRAUKNES IEKĀRTU
PIESELĒGUMU SHĒMA

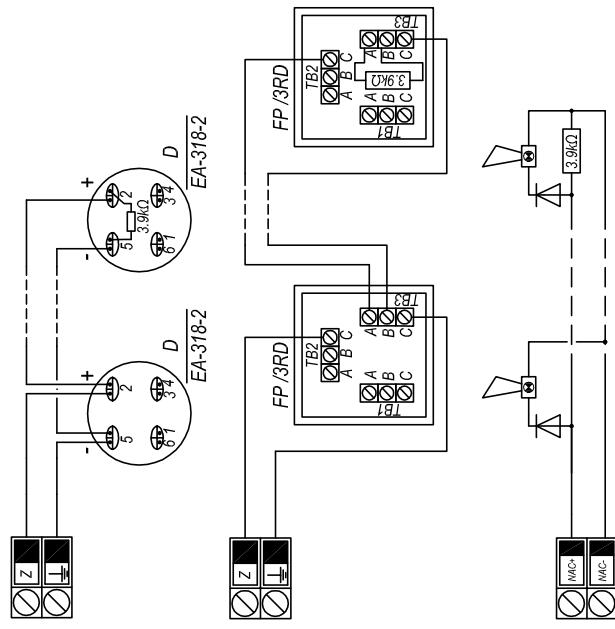

Norādījumi:

- Visām ugunsdzēsības iekārtām jāatbilst Latvijas LVS EN-54 standartiem.
- Ēkā izmānoti: automātiskais ugunsdzēsības signalizācijas panelis ar 8 detektoru zonām, dūmu signāldevēji, manuālie trauksmes signāldevēji un trauksmes izziņošanas signāleres ar vizuālo indikāciju.
- Instalāciju veikt ar signalizācijas KLMA un ugunsdrošiem FRHF-180/E30 markas kabeļiem.
- Releju RLY uzstādīt ugunsdzēsības signalizācijas paneļa korpusā.
- Līdz galvenajai pultī 1.stāvā gaitēnā instalēt ugunsdrošo FRHF-180/E30 markas kabeli un pieslēgt pie galvenās pultī brīvās apsardzes zonas. Nepieciešamības gadījumā (galvenajai pultī nav brīvās apsardzes zonas), galvenajā pultī uzstādīt zonas paplašināšanas modulu.
- Vēdināšanas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka gadījumā izplīdīt, saskaņā ar projekta EL dajās shēmām un instrukcijām.
- Trauksme jānorāda ugunsdzēsības vienībai ar minimālu kavējumu.
- Visus darbus izplīdīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

Analīz	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Istrādātās sporta zāles rekonstrukcija
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011	"Skolaskals", Vecslabādā, Istras pagastā, Ludzas novadā.	Lapas nosaukums
Izstrādātāja	V. Komars	<i>Jozījs</i>	05.2011	UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS STRUKTŪRSHEIMA	UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS STRUKTŪRSHEIMA
Ari Nr.			Proj. sērijas numurs	44 - P/11	Būvkom.reg.Nr.2726-R
			TP	Marka UAS	REZEKNES NAMS
				Lapa 3	RN
				Mērs	