


# KATLA TELPAS PLĀNS AR ELEKTROAPGAISMES TĪKLIEM

M 1:100

U=400/230V

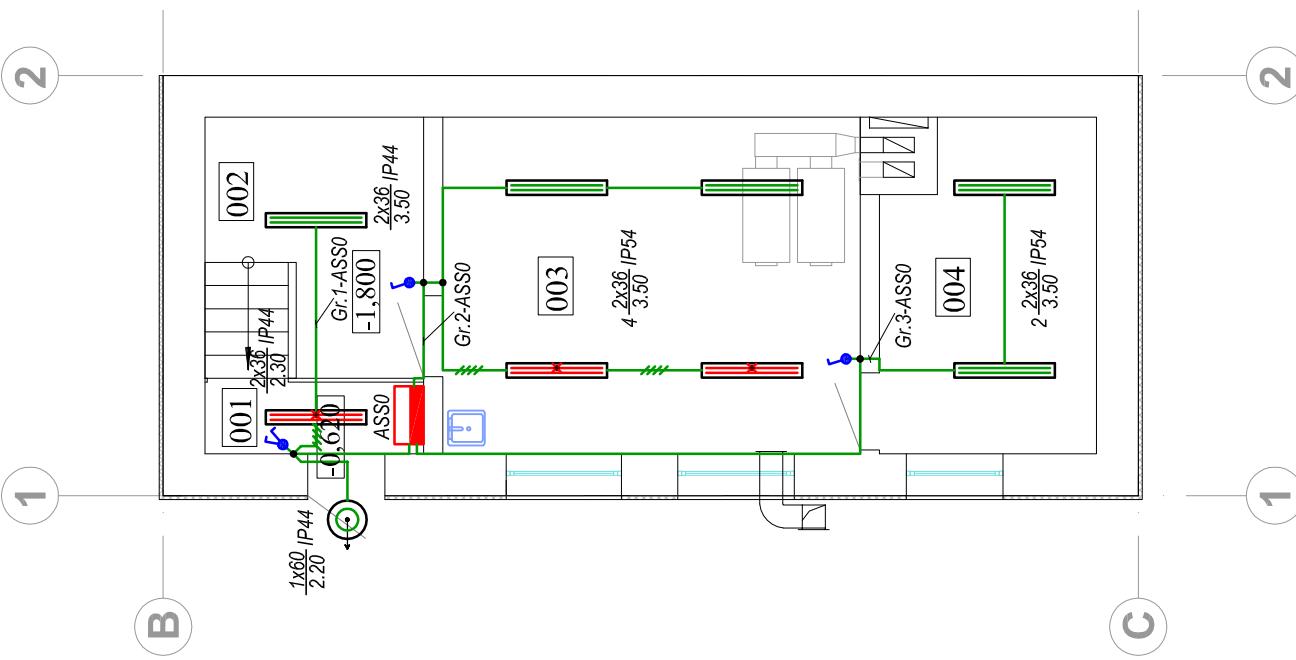

## TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Apgaismojuma līmenis, Lx
1	Vējveris	2
001	Vējveris	150
002	Prieķštejpā	100
003	Katlu teljpā	200
004	Kurināmā nollīktava	100

- Norādījumi:*
1. Elektroapgaismes instalāciju veikt atkārti pa sienām un griestiem vinoplasta caurulēs ar PPJ markas kabeļiem.
  2. Apgaismes kabeļiem jābūt ar atsevišķo zemējuma dzīslu; apgaismes ķermēju metāla korpusus pievienot pie sadalīnes zemējuma spalves.
  3. Pārejas caur sienām un stāvvadus izpildīt vinoplasta caurulēs.
  4. Ar sarkanu krāsu iezīmēti avārijas apgaismes tīkla elementi.
  5. Avārijas apgaismojuma gaismekļus komplektēt ar nepārtrauktas barošanas invertoriem.
  6. Apgaismes armatūras izvēlētas atbilstoši LVS EN 12464-1 normu prasībām un tās atbilst katras konkrētas telpas apgaismojuma, elektroīstamības un ugunsbūtības prasībām.
  7. Sadalni montēt atkārti virs apmetuma 1.70m augstumā (līdz sadalīnes augšējai).
  8. Apgaismes slēdziņu instalācijas augstums augstums 1.50m no tīrās grīdas (ja nav uzrādīts plānā cits izmērs), montāžas attālums no durvju ailes 0.15m.
  9. Kabelu montāžas trases un apgaismes ķermēju izvietojums plānā parādīts nosacīti, precizēt būvniecības gaitā, nemot vērā santehnisko caurulīvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu. Gaismekļu tipu saskaņot ar pasūtītāju.
  10. Elektroiekārtu metāla daļas, kurās neatrodas zem sprieguma, bēt var zem tā nokļūt izolācijas bojājuma rezultātā, nepieciešams sazemēt.
  11. Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma stenā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstruktīcijas ugunsizstūriņa.
  12. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIEKĀRTU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

Arh.nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Tautas nams "Pagastmāja Vecstābada"
				Istras pagasts, Ludzas novads, Vecstābada.	
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011	Lapas nosaukums	KATLA TELPAS PLĀNS AR ELEKTROAPGAISMES TĪKLIEM
Izstrādāja	V. Komars	Long	05.2011	Pastūjuma numurs	48 - P/11
				Proj. sākotne	TP
				Manika	EL
				Lapa	8
				Marqss	1:100

Būvkom.reg.Nr.27226-R  
**RĒZEKNES NAMS**