


**2. STĀVA PLĀNS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM**  
M 1:100

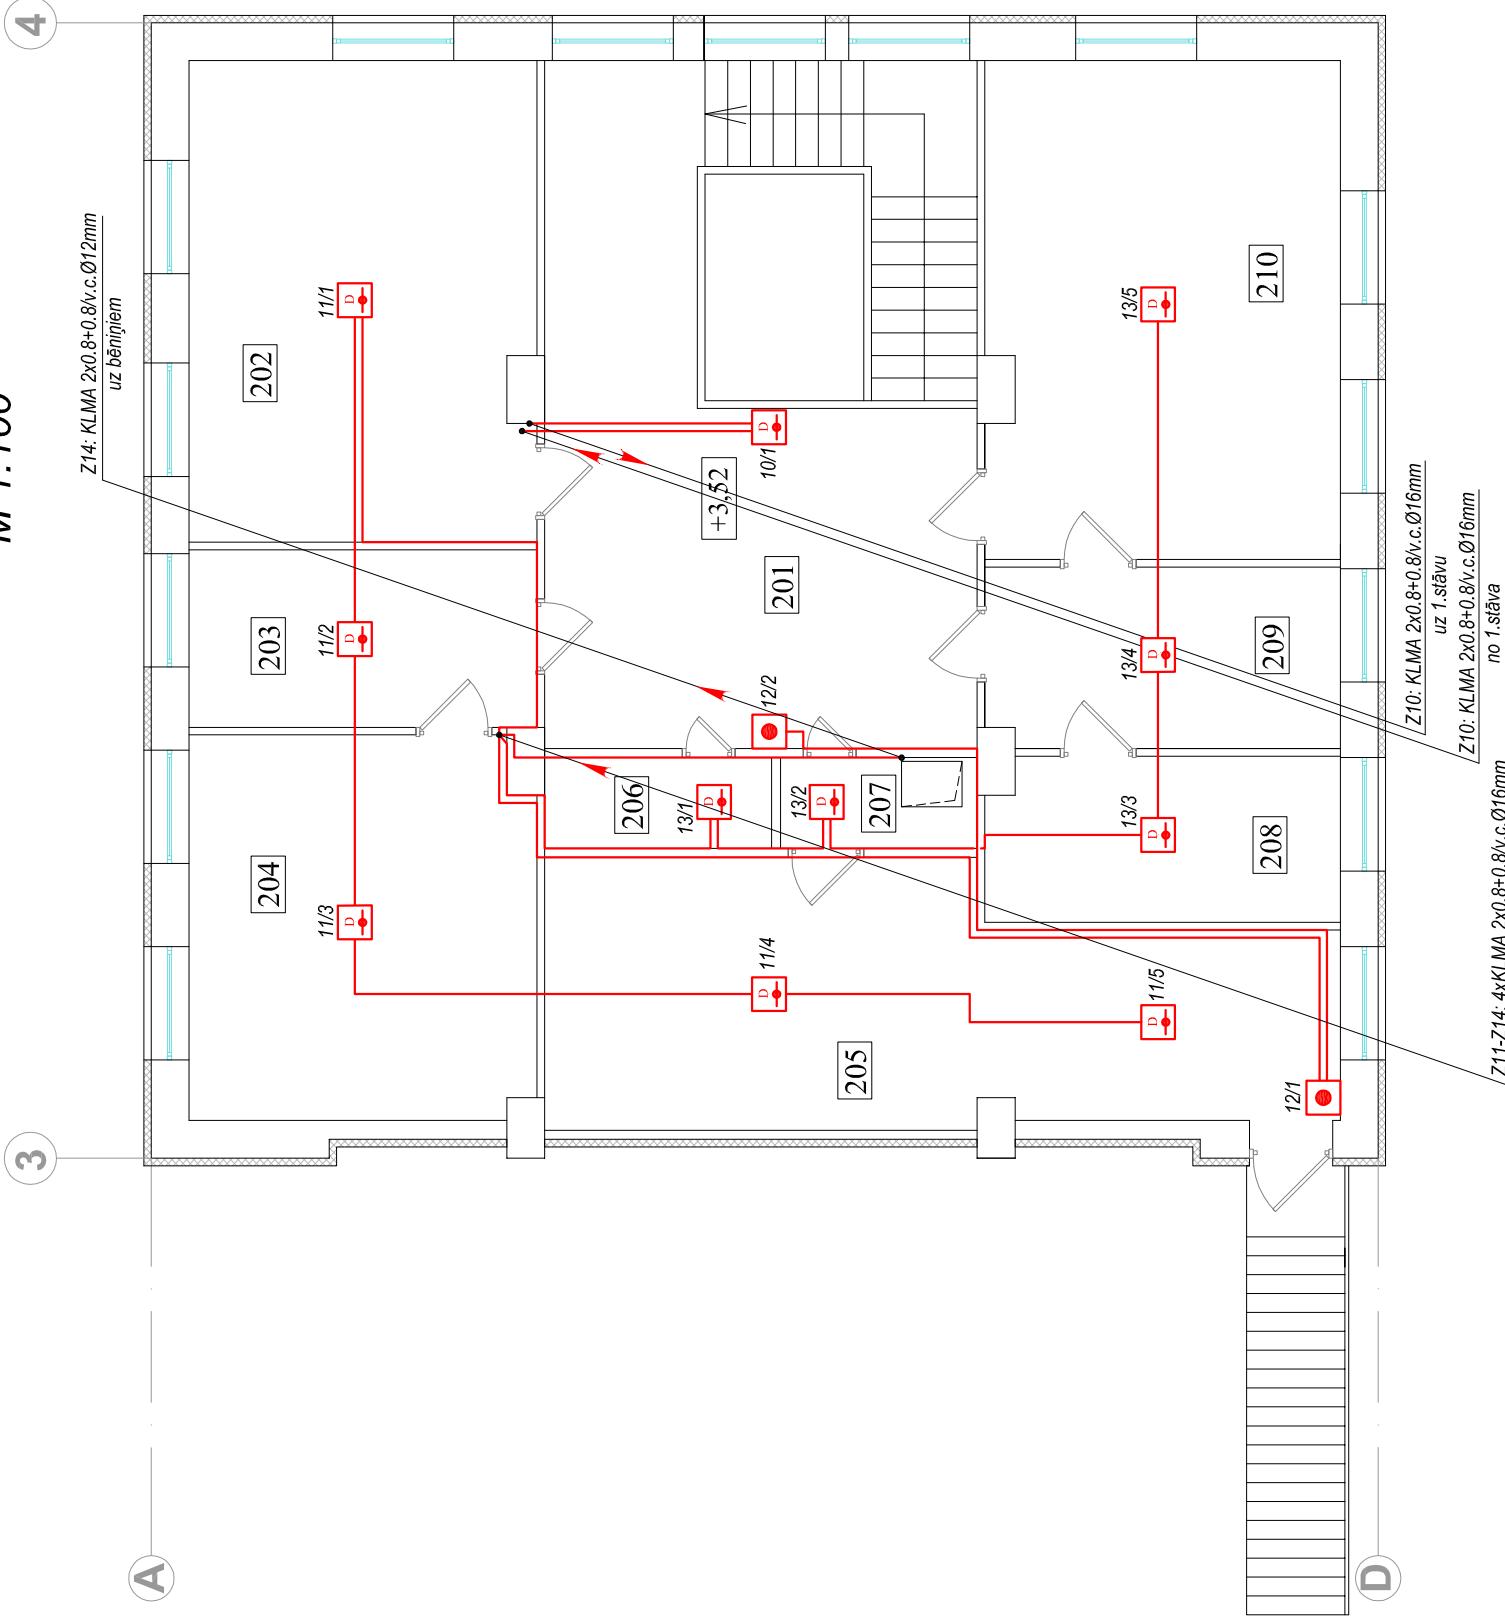

Norādījumi:

- Ugunsdzēšības signalizācijas instalāciju veikt slēpti zem apmetuma, sienas karkasos un virs griestu konstrukcijām ar signalizācijas KLMA 2x0.8+0.8 markas kabeļiem.
- Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabēlus ievilk vienplasta caurulēs Ø12mm.
- Pārejas caur sienām un stāvvadus izpildīt vienplasta caurulēs.
- Manuālo trauksmes signāldevēju instalācijas augstums - 1.50m.
- Signāldevējus stiprināt pie griešiem. Signāldevējus nedrīkst montēt tuvāk par 0.50m no stāpšienām. Ja telpa ir šaurāka par 1.20m, signāldevējū jāemonē platumā vidējā trešdaļā.
- Ugunsdzēšības signalizācijas moduļu pieslēgumu izpildīt saskaņā ar rūpnicas-izgatavotās shēmu un instrukciju.
- Kabelu montāžas trases un signāldevēju izvietojums plānā parādīts nosacīti; precīzēt būvniecības gaitā, ņemot vērā apgaismes ķermenu un vēdināšanas difuzoru izvietojumu.
- Ja kabeli vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvēt veicami tādi ugunsdrošības pāsākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstruktijas ugunsdzēšība.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

Amats	Izvārtīs	Pārejas	Datus	Buvušijska nosaukums	Tautas nams "Pagastmāja Vecstabada"
Projekta vadītājs	A. Kuzmins				Istras pagasts, Ludzas novads, Vecstabada.
Izstrādāja	V. Komars				
Arh.Nr.					
					2. STĀVA PLĀNS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM
					Būvkom.reg.Nr.27/26-R
					RĒZEKNES NAMS

RN