


BĒNIŅU PLĀNS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM
M 1:200

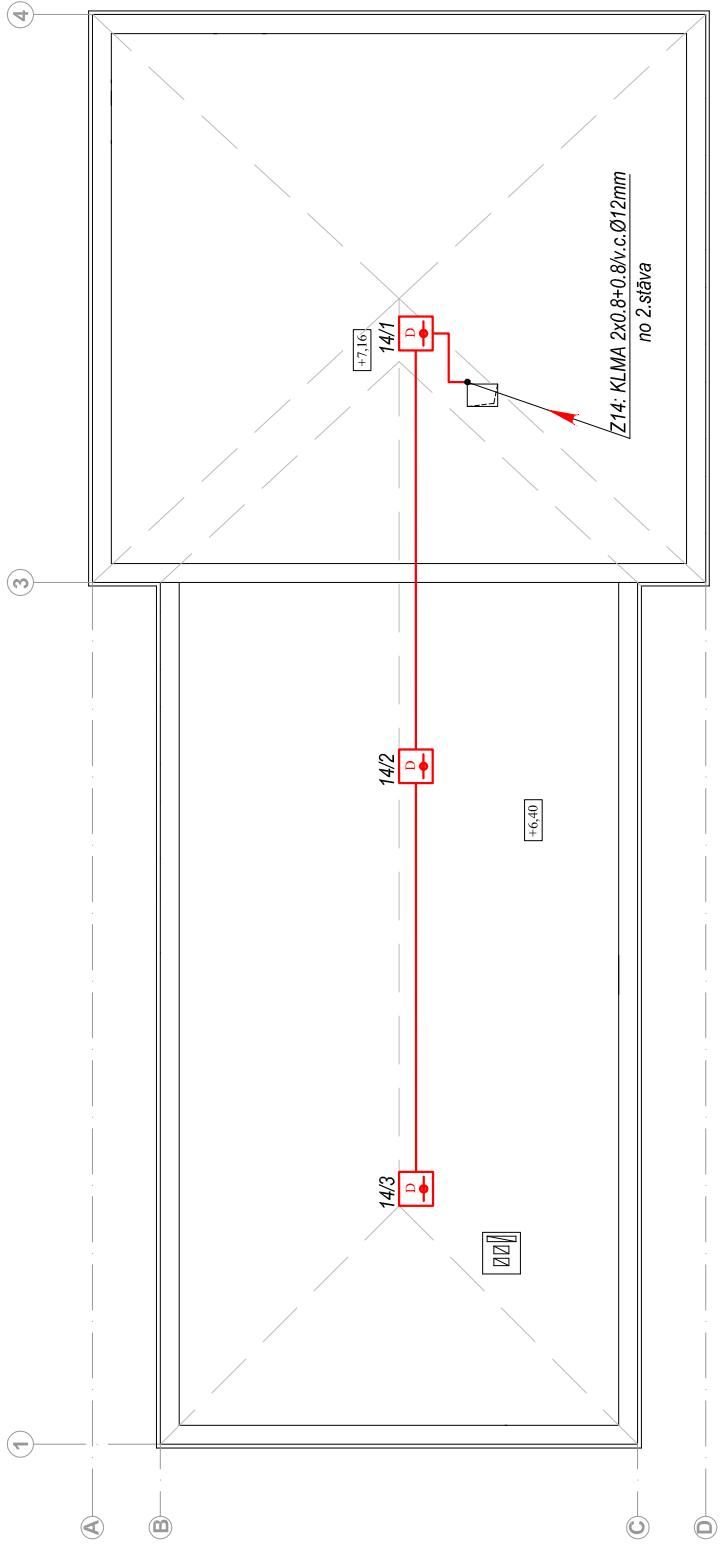

Norādījumi:

1. Ugunsdzēsības signalizācijas instalāciju veikt atklāti pār jumta konstrukcijām ar signalizācijas KLMA 2x0.8+0.8 markas kabeļiem.
2. Krustojuma viētās ar spēkā kabeļiem signalizācijas kabelus ievilkt viniplasta caurulēs Ø12mm.
3. Signāldevējius stiprināt pie pār jumta konstrukcijām.
4. Ugunsdzēsības signalizācijas moduļu pieslēgumu izpildīt saskaņā ar rūpničas-izgatavotājas shēmu un instrukciju.
5. Kabeļu montāžas trases un signāldevēju izvietojums plānā parādīt nosacīti; precīzēt būvniecības gaitā.
6. Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvēi veicam tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsdzēsība.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------|---------|---------------------|--|
| Āmats | Izvārtējs | Pērieks | Datums | Buvušieta nosaukums | Tautas nams "Pagastnāja Vecstabada" |
| | | | | | Istras pagasts, Ludzas novads, Vecstabada. |
| Projekta vadītājs | A. Kuzmins | | | Laias nosaukums | BĒNIŅU PLĀNS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM |
| Izstrādāja | V. Komars | 2011 | 05.2011 | Pielikuma numurs | Būvkom.reg.Nr.27/26-R |
| Arh.Nr. | | | | Proj. stādīja | RĒZEKNES NAMS |
| | | | | TP | TP |
| | | | | Marka | UAS |
| | | | | Lēpa | 8 |
| | | | | Mēogs | 1:200 |

RN