


# KATLA Telpas Plāns ar Ugunsgrēka Atklāšanas Sistēmas Tīkliem

## M 1:100

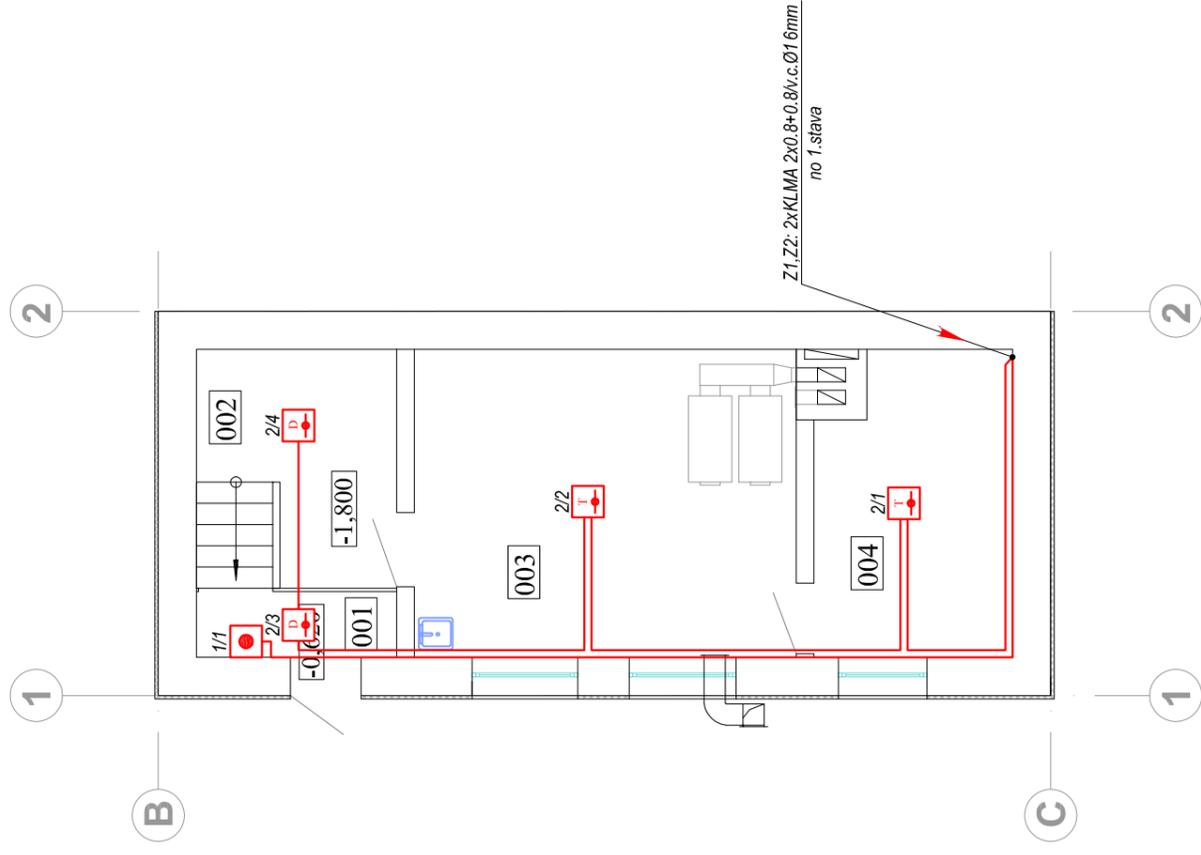

### TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Piezīmes
1	2	3
001	Vējtveris	
002	Priekštelpa	
003	Katlu telpa	
004	Kurināmā noliktava	

#### Norādījumi:

- Ugunsdzēsības signalizācijas instalāciju veikt atklāti pa sienām ar signalizācijas KLMA 2x0.8+0.8 markas kabeļiem viniplasta caurulēs.
- Pārejas caur sienām un stāvvadus izpildīt viniplasta caurulēs.
- Manuālā trauksmes signāldevēja instalācijas augstums - 1.50m.
- Signāldevējus stiprināt pie griestiem. Signāldevējus nedrīkst montēt tuvāk par 0.50m no starpstienām. Ja telpa ir šaurāka par 1.20m, signāldevēju jālemontē platuma vidējā trešdaļā.
- Ugunsdzēsības signalizācijas moduļu pieslēgumu izpildīt saskaņā ar rūpnīcas-izgatavotājas shēmu un instrukciju.
- Kabeļu montāžas trases un signāldevēju izvietojuums plānā parādīts nosacīti; precizēt būvniecības gaitā, ņemot vērā apgaismes ķermeņu izvietojuumu.
- Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

Annals	Uzvārds	Paraksts	Datums	Bīvobjekta nosaukums	Tautas nams "Pagastmāja Vecslabada"
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011	Lapas nosaukums	Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada.
Izstrādāja	V. Komars	<i>[Signature]</i>	05.2011	Pasūtījuma numurs	KATLA Telpas Plāns ar Ugunsgrēka Atklāšanas Sistēmas Tīkliem
Ath.Nr.				Proj. stadija	TP
				Mērogs	1:100
				Lapa	5
				Marķa	UAS
				48 - P/11	
				Būvkom.reg.Nr.2726-R	
				RN RĒZEKNES NAMS	