


"Kr. Barona ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"

KANALIZĀCIJAS PLASTMASAS AKAS

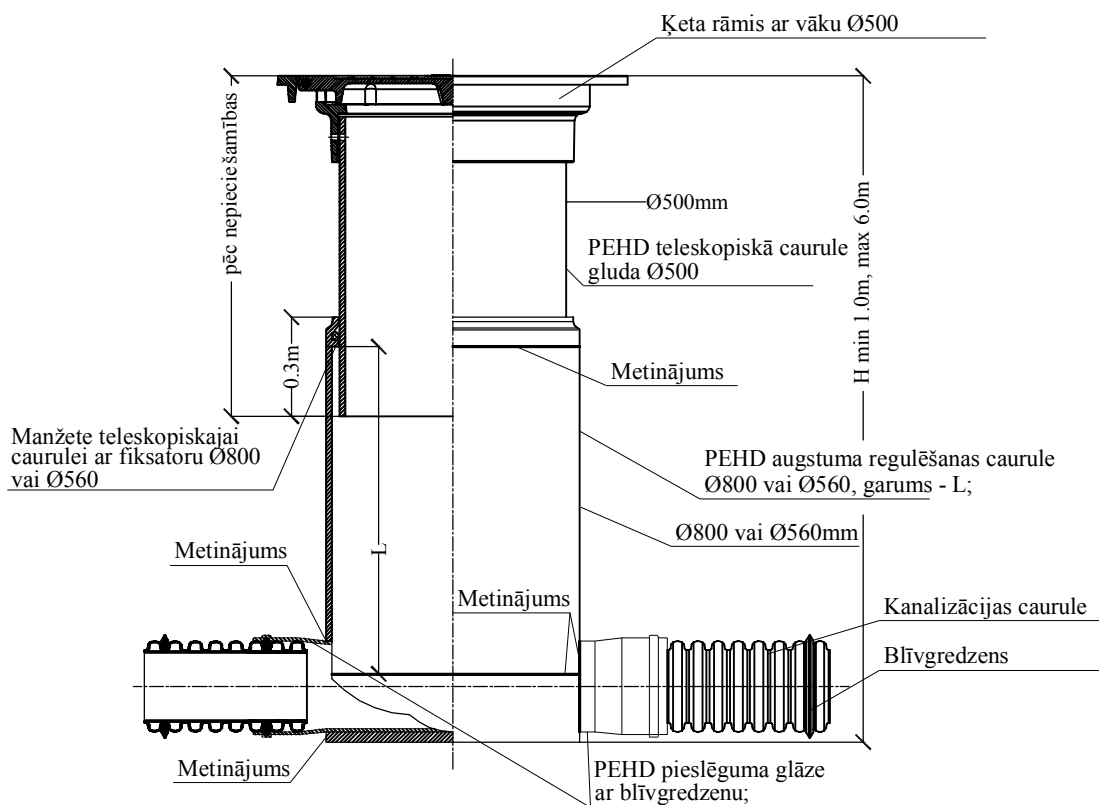

1. Pielikumam skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
2. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti bļietēt līdz dabiskajam blīvumam.
Sabļietēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 97%, zem pārējiem segumiem 95%.
3. Izmēri doti milimetros