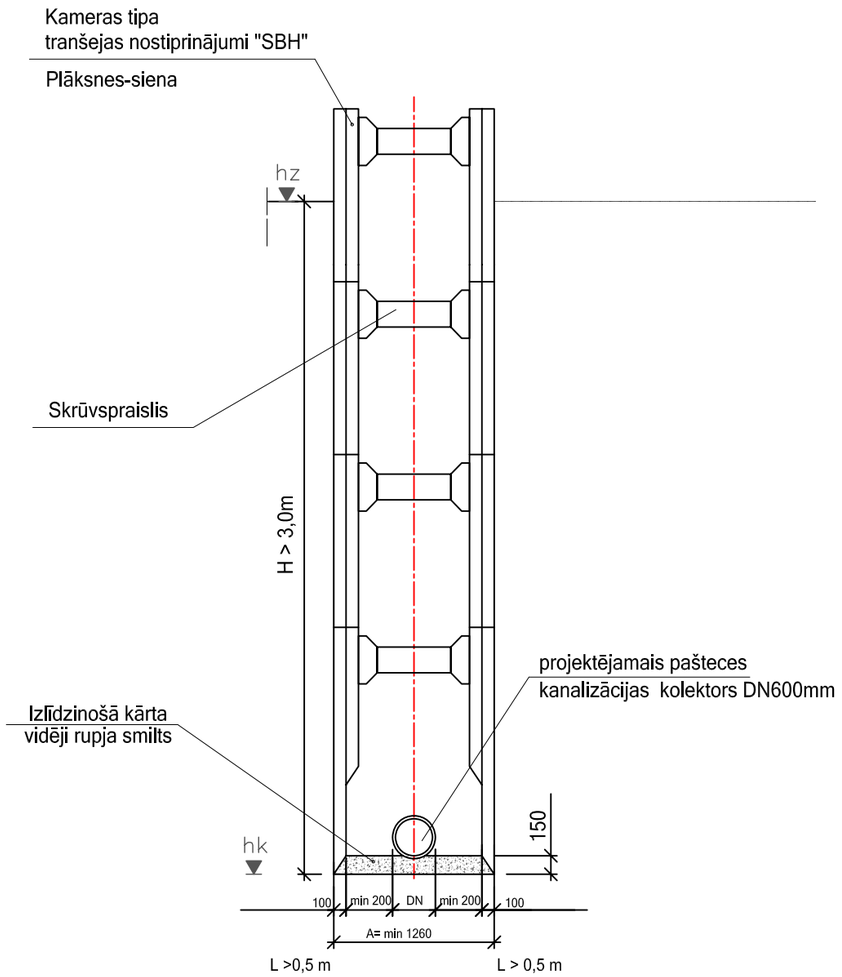

Piezīme:

A - tranšejas platums apakša, mm

H - tranšejas dziļums, m

L - attālums starp inženierkomunikācijām, m

1. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās komunikācijas.
2. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.

Nostiprināta tranšeja

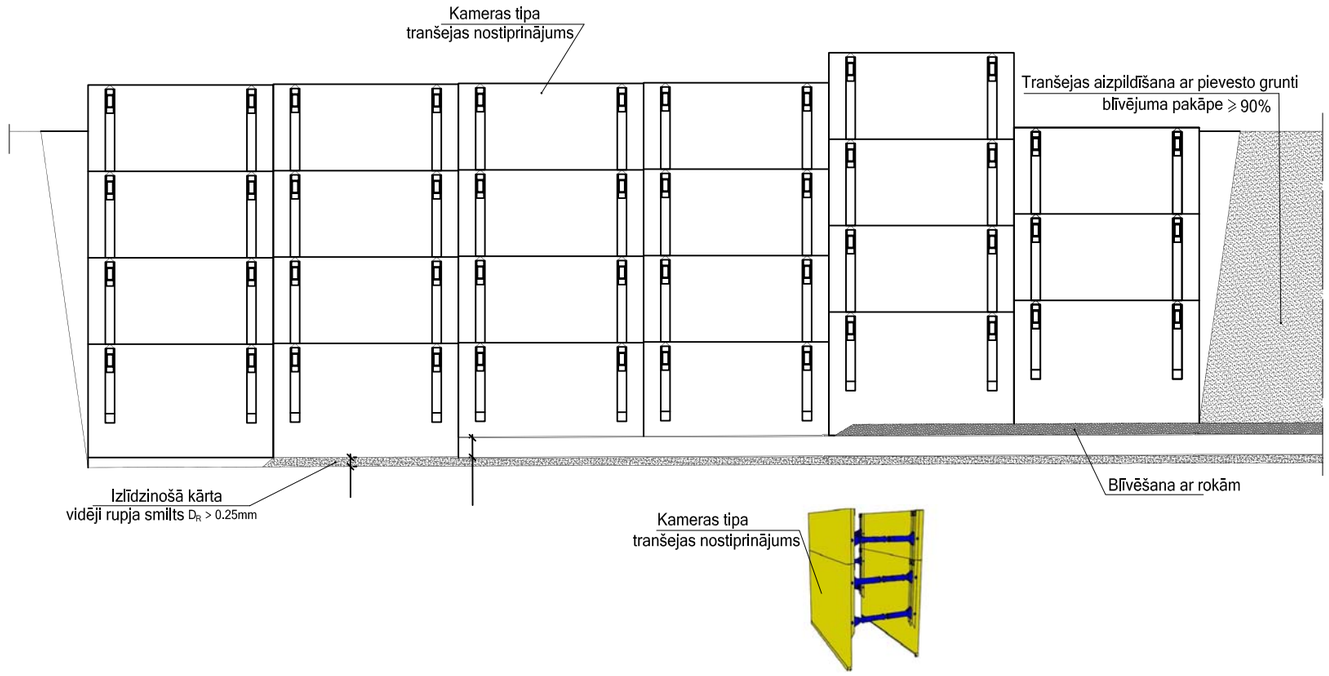

Izbūvēšanas kārtība

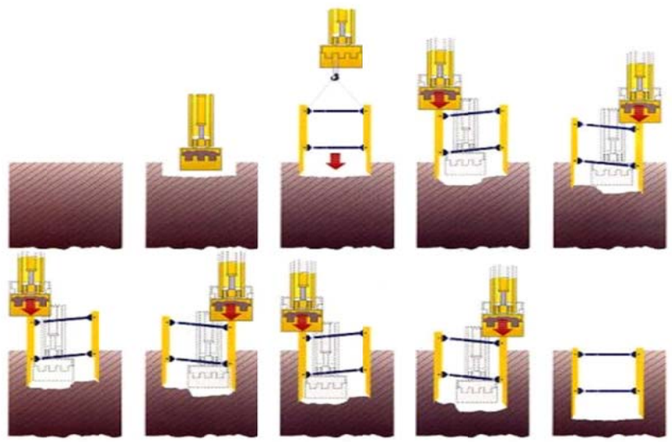

VERTEX PROJEKTI	SIA "VERTEX PROJEKTI" Lauteres iela 4, Rīga LV 1002 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv			PASŪTĪTĀJS: LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA	PROJ. NR.: TP-025-2013 PASŪT. NR.: TP-025-2013 STADIJA: TP
ŪKT,LKT DAĻ.VAD.	A. FJODOROVS		08.2013	OBJEKTS: Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā	MARKA: ŪKT,LKT
PROJEKTĒJA	A. FJODOROVS		08.2013		SĒJUMA NR.: 2
				RASĒJUMS: Tranšejas nostiprināšanas pret iegrūšanu	MĒROGS: B/M
					LAPAS NR.: ŪKT,LKT-10