

# STANDARTA RASĒJUMI


## (PIELIKUMS Nr.4)

"A.Rekašova ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"

### TIPVEIDA LIETUS

### KANALIZĀCIJAS PLASTMASAS AKAS

#### Aka Ø800/500 vai Ø 560/500

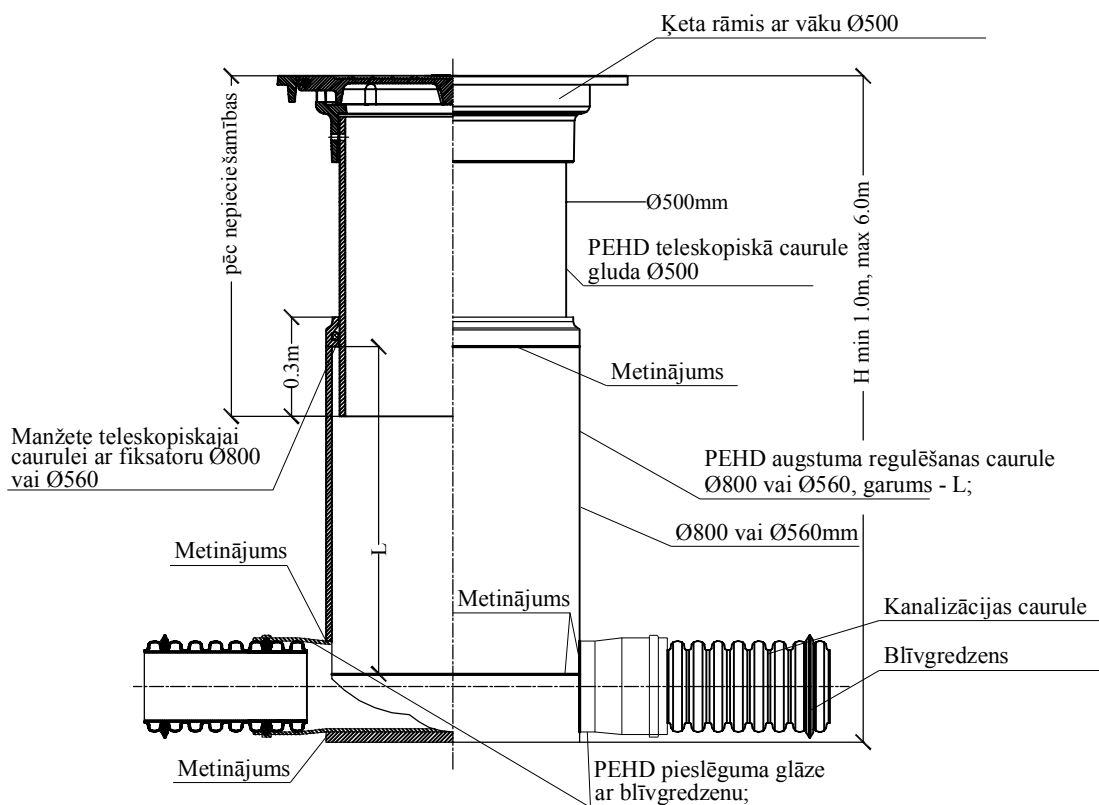

#### Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
2. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti blīvēt līdz dabiskajam blīvumam.  
Sablīvēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 97%, zem pārējiem segumiem 95%.
3. Izmēri doti milimetros