


# STANDARTA RASĒJUMI

## (PIELIKUMS Nr.5)

"A.Rekašova ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"

### PLASTMASAS PĀRKRITUMU AKA

Plastmasas saliekamā pārkrituma aka Ø560/500

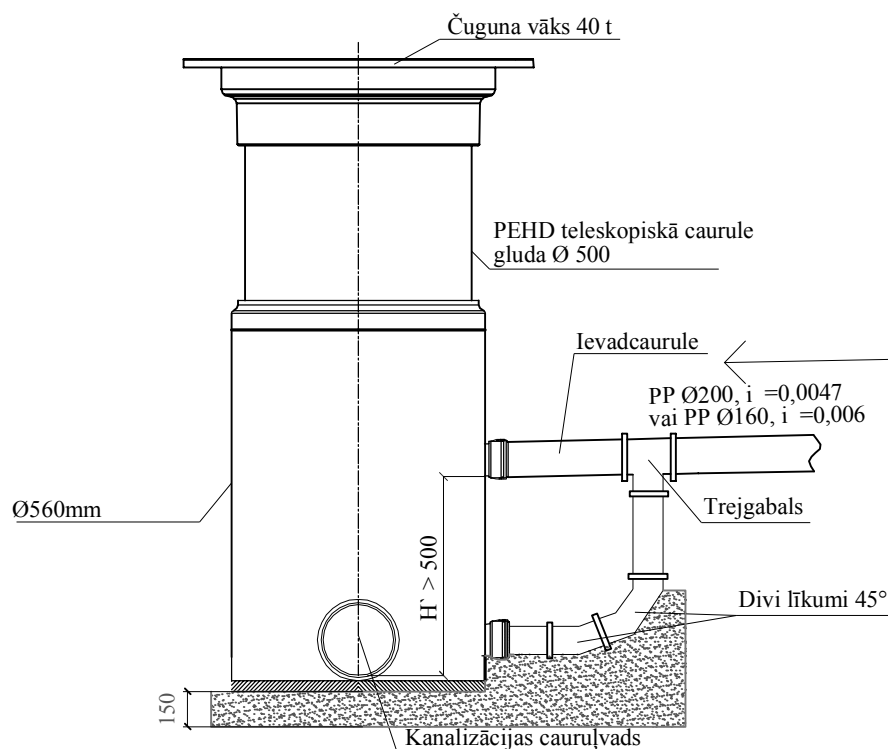

#### Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
2. Pārkrītuma akas izmantojamas, ja  $H' > 0,5\text{m}$ .
3. Pieslēguma caurulei akā augšas atzīmei ir jāsakrīt ar tranzīta caurules augšas atzīmi.
4. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti blīvēt līdz dabiskajam blīvumam. Sablīvēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 98%, zem pārējiem segumiem 96%.
5. Izmēri doti milimetros