


STANDARTA RASĒJUMI

(PIELIKUMS Nr.7)

"A.Rekašova ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"

Lietus kanalizācijas dzelzsbetona pārkrituma aka

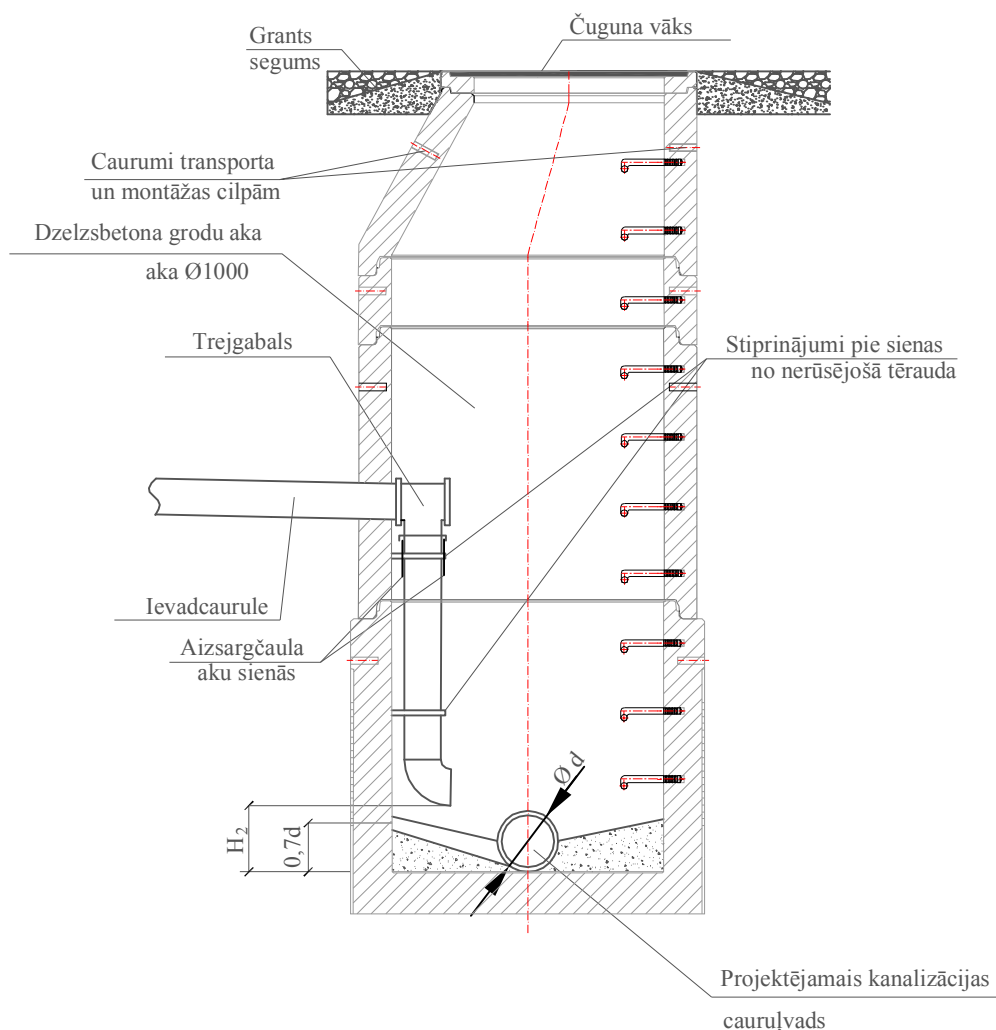

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. Projektā paredzēts kontrolakas novietojums uz sarkanās līnijas. Gadījumos, kad sarkanā līnija ir privātpašumā, skatakas novietojums saskaņojams ar īpašnieku.
5. $H_2=1,0d$, bet ne vairāk kā $0,5m$.
6. Ievadcaurules diametru un slīpumu precizēt ģenerālpānos.
7. Caurumi cauruļvadu pievienošanai tiek izveidoti rūonieciski.
8. Rūpnieciksi ražotajiem kāpšļiem jāatbilst EN 13055 un LVS EN 13101 standartiem.
9. Dzelzsbetona grodu savienojumu blīvģumijām jāatbilst DIN 1917 standartam.
10. Akām paredzēti Viatop NIVEAU aku vāķi (Ø690 mm)