








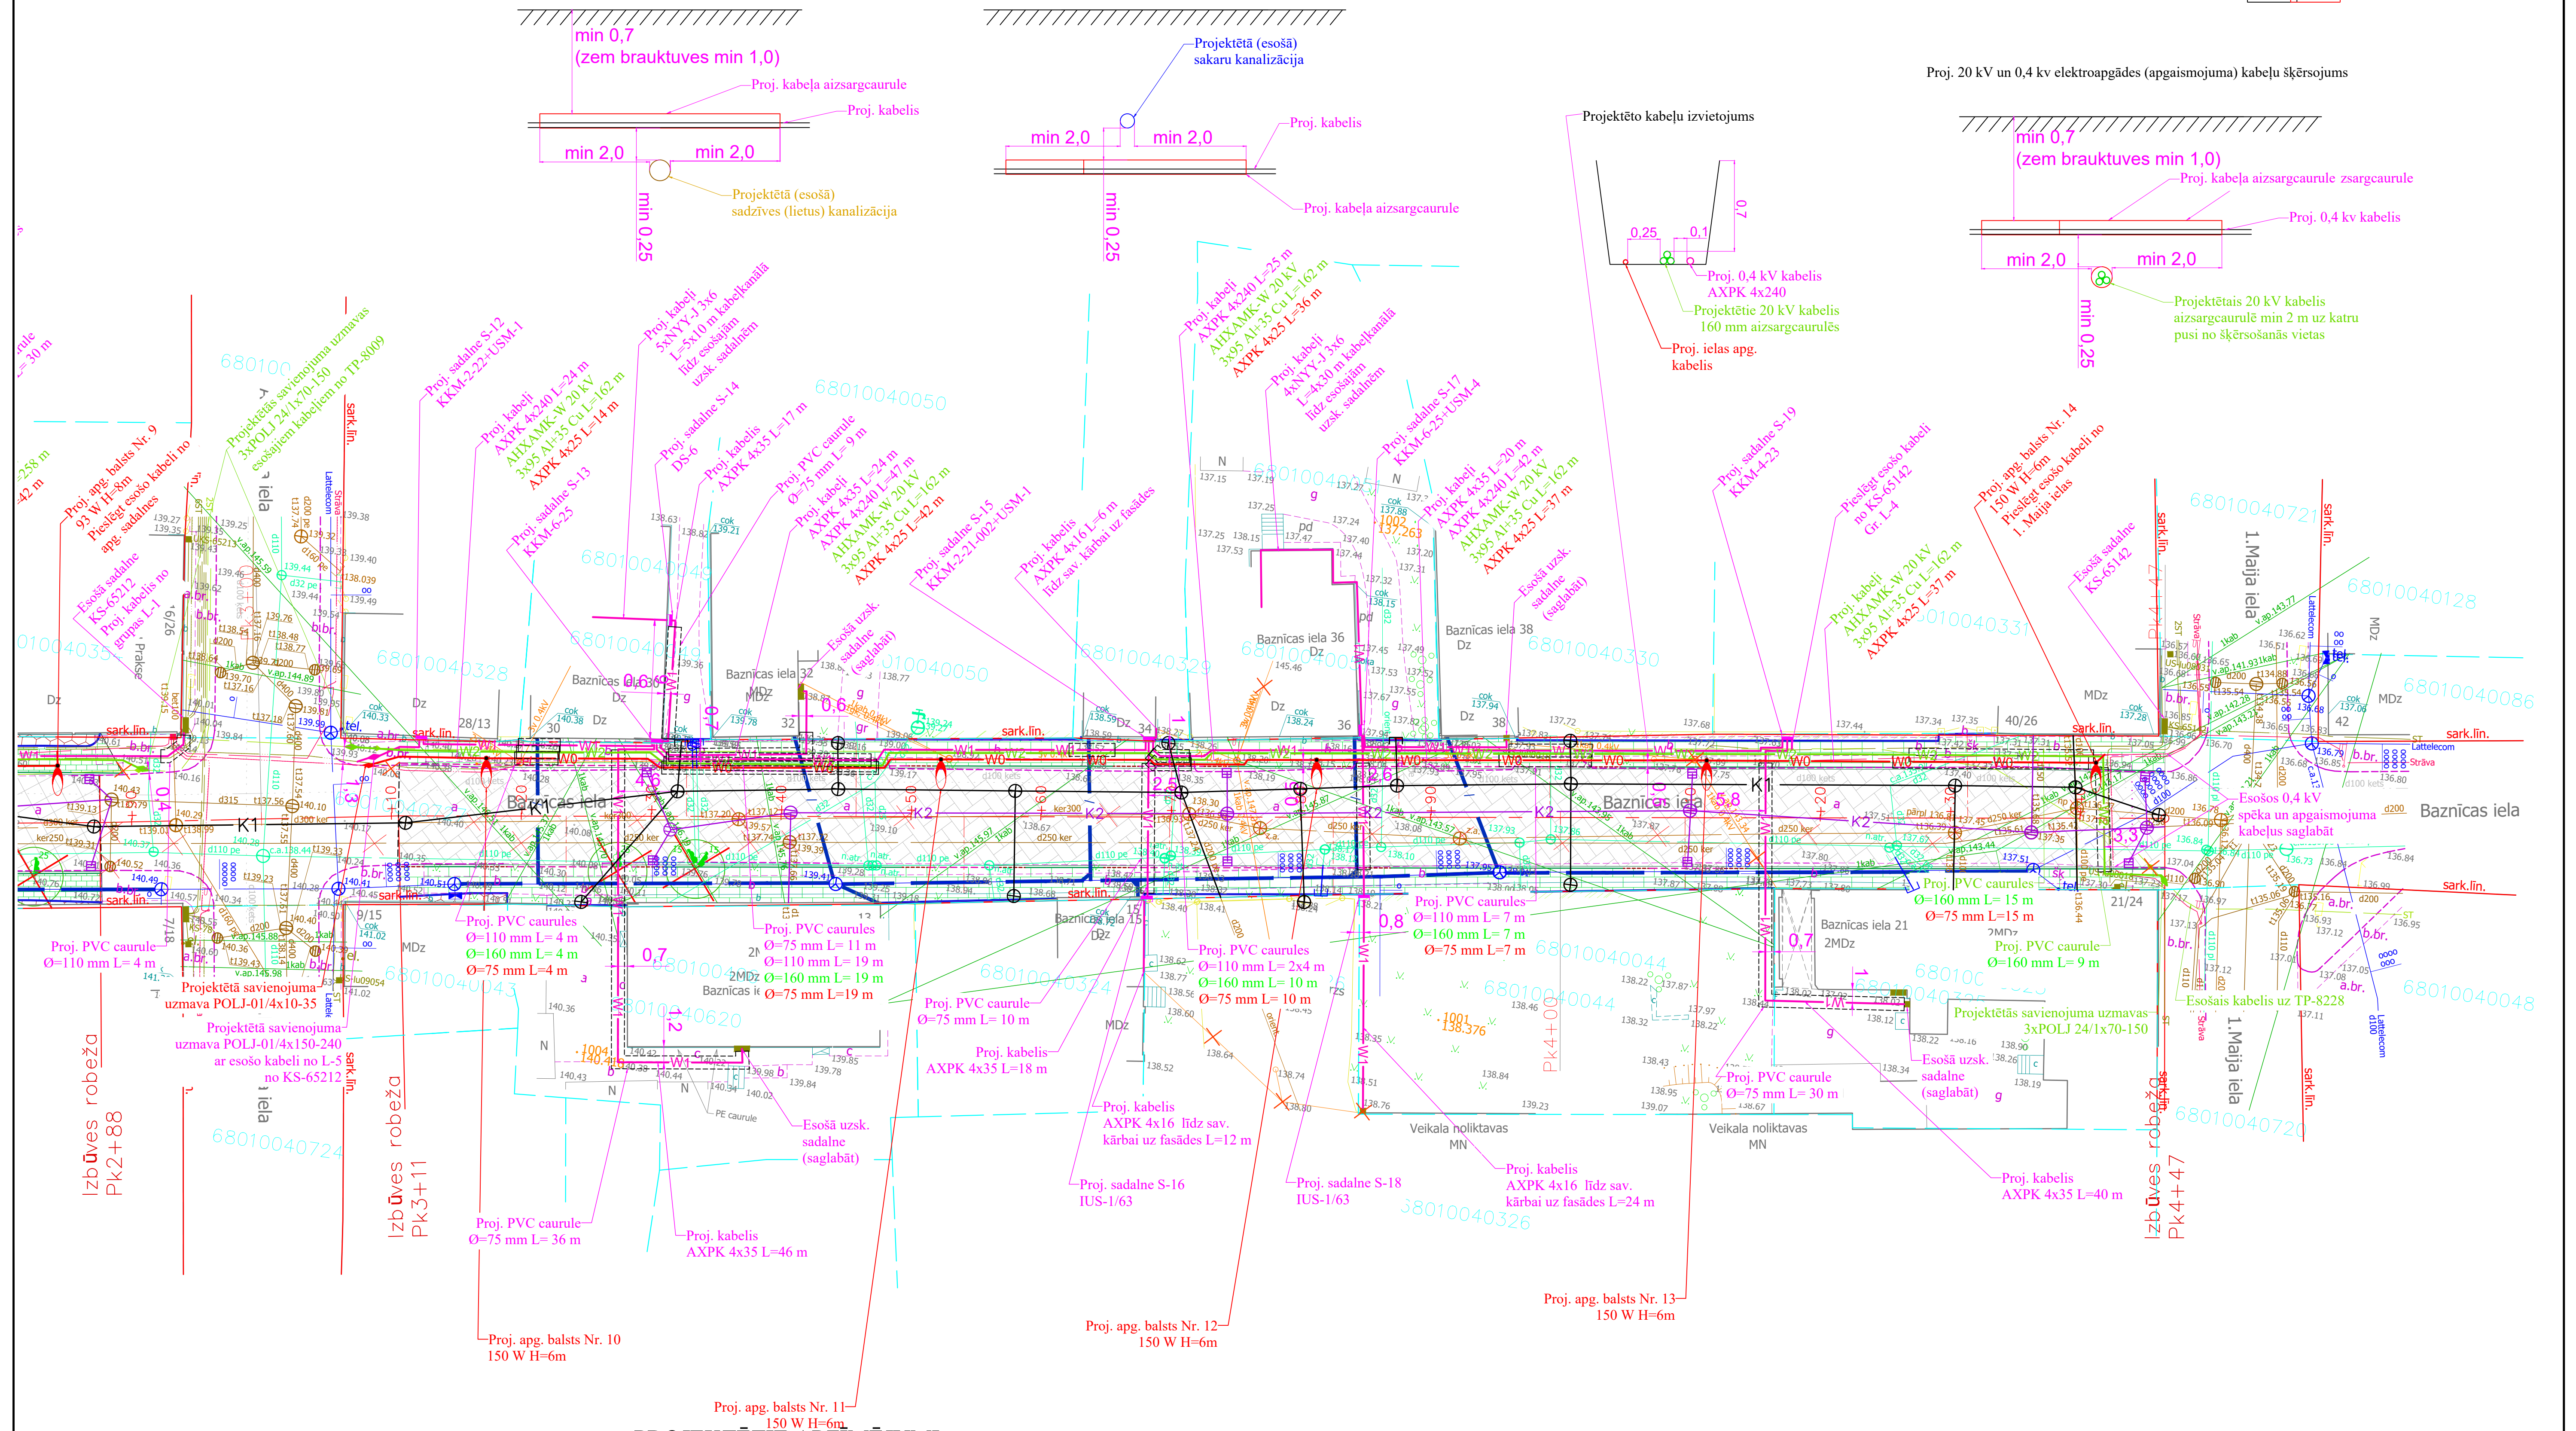



Proj. elektroapgādes kabeļa šķērsojums ar sakaru kanalizāciju

Proj. 20 kV un 0,4 kv elektroapgādes (apgaismojuma) kabeļu šķērsojums



PROJEKTĒTIE APZĪMĒJUMI

- | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|
| | Projektētais apgaismojuma kabelis | | Projektētais apgaismojuma kabelis PVC caurulē | | | Projektētā sadalne | |
|  | Projektētais 0,4 kV spēka kabelis |  | Projektētais 0,4 kV spēka kabelis PVC caurulē |  |  | Projektētais apgaismojuma balsts | |
|  | Projektētais 20 kV kabelis |  | Projektētais 20 kV kabelis PVC caurulē |  |  |  | Projektētātā savienojuma uzdeva |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| Projekta nosaukums:  SIA "K-RDB" <small>Reģistrācijas Nr. R201600010, VJ 1041 Adrese: Rīgas domes valde, Rīgas iela 104 Tālrunis: 67000400, 67000401 E-pasts: info@k-rdb.lv</small> | | | Pasūtītāja: ĻUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA | | Pasūtījuma Nr.: 1-093/2014 | |
| Būvobjekts: Barzicenas ielas posmā no 1. Maija ielas līdz Skolas ielai Ļudzā, Ļudzās novada rekonstrukcija 4. stadijā Elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve | | | Būvniecības darbu nosaukums: Plāns ar elektroapgādes un apgaismojuma tīkliem | | | |
| Amats Proj. vad. Proj. d. vad. Projekta Pārbaudīja | | | Vārds, uzvārds E.Tolmanis V. Džeriņš V. Džeriņš | | Datums 04.2015 04.2015 04.2015 | |
| Raspējuma: | | | Stadija BP Mērogs: 1 : 250 Arhīva Nr. K-RDB /PR./ 2014. | | | |
| Paraksts: | | | Mārka un numurs ELT-4 | | | |