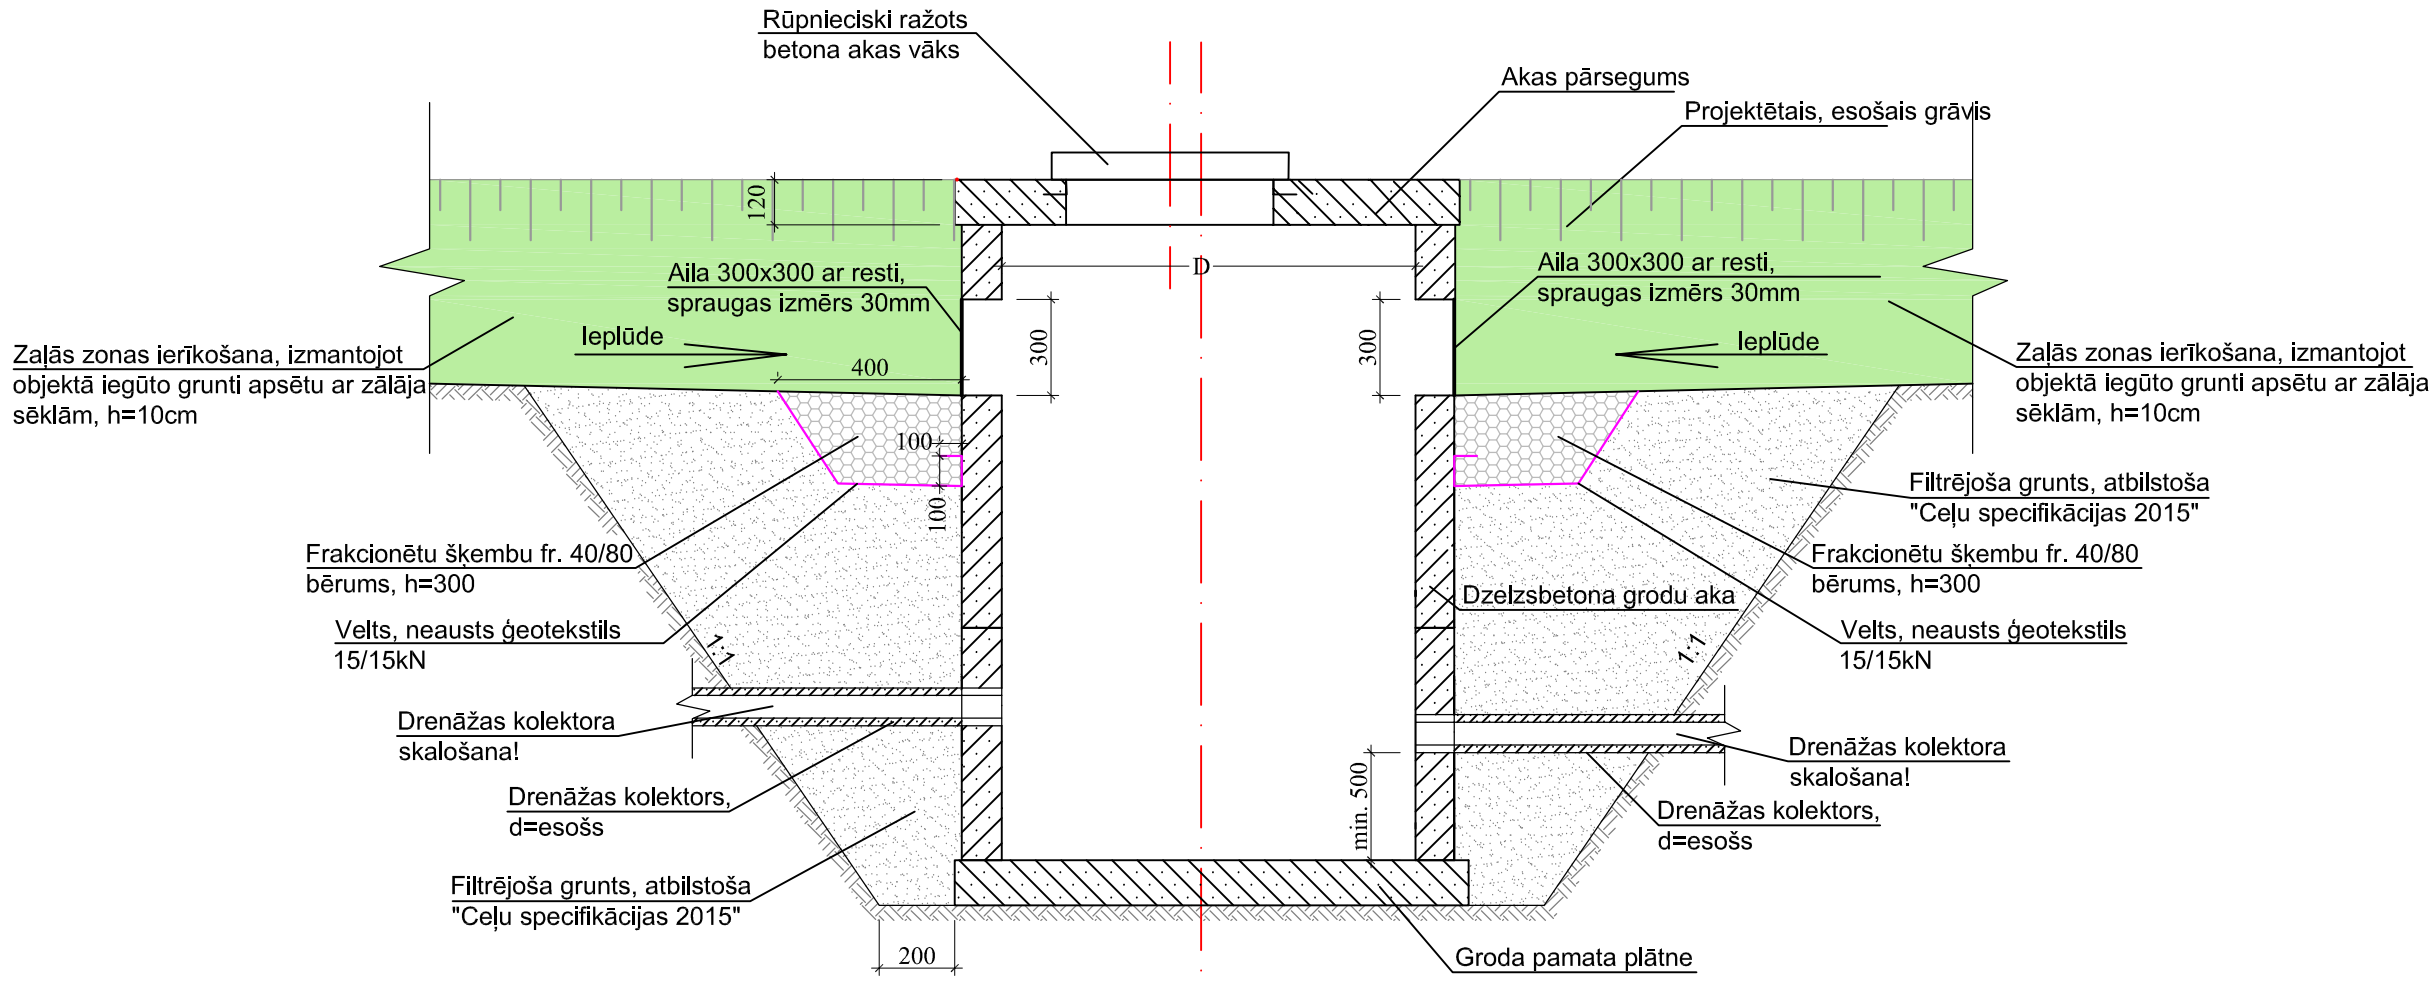

Piezīmes:

1. Iebūves dziļums - min 0,50m no aizvadošās caurules;
2. Ieplūdes vietu skaitu izbūvēt atbilstoši situācijai;
3. Drenāžas caurules rasējumā uzrādītas pricipiāli, izbūves laikā precizēt esošo cauruļu skaitu, atbilstoši veidot pieslēgumus drenāžas akai;
4. Drenāžas akas diametru nepieciešamības gadījumā precizēt, atbilstoši Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas izstrādātajām prasībām "Meliorācijas sistēmas- drenāžas būves. Specifikācijas un prasības" LV UTN 90000064161-01-2008. Drenāžas aku diametru precizēt, atbilstoši specifikāciju 4. tabulas uztvērējaku klasifikācijai , ja atšurfējot esošās caurules tās neatbilst topogrāfijā uzrādītajām!

Pasūtītājs: *Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701*			Objekts: *Brigi - Brigu stacija (B-7) autoceļa pārbūve*
		Paraksts	*Datums*	Adrese: *Autoceļš Brigi - Brigu stacija, Brigu pagasts, Ludzas novads*
CD. vad.	*Mārcis Grieznis*		*19.08.2016*	*Lapas nosaukums:* *Tipiveida elementi. Drenāžas akas pārbūves shēma*
Izstrādāja	*Reinis Dumpis*		*19.08.2016*	

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Ttraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: I-086/2016
Arhīva nr.: I-086/2016
Mērogs: b/m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		*CD-4-1*