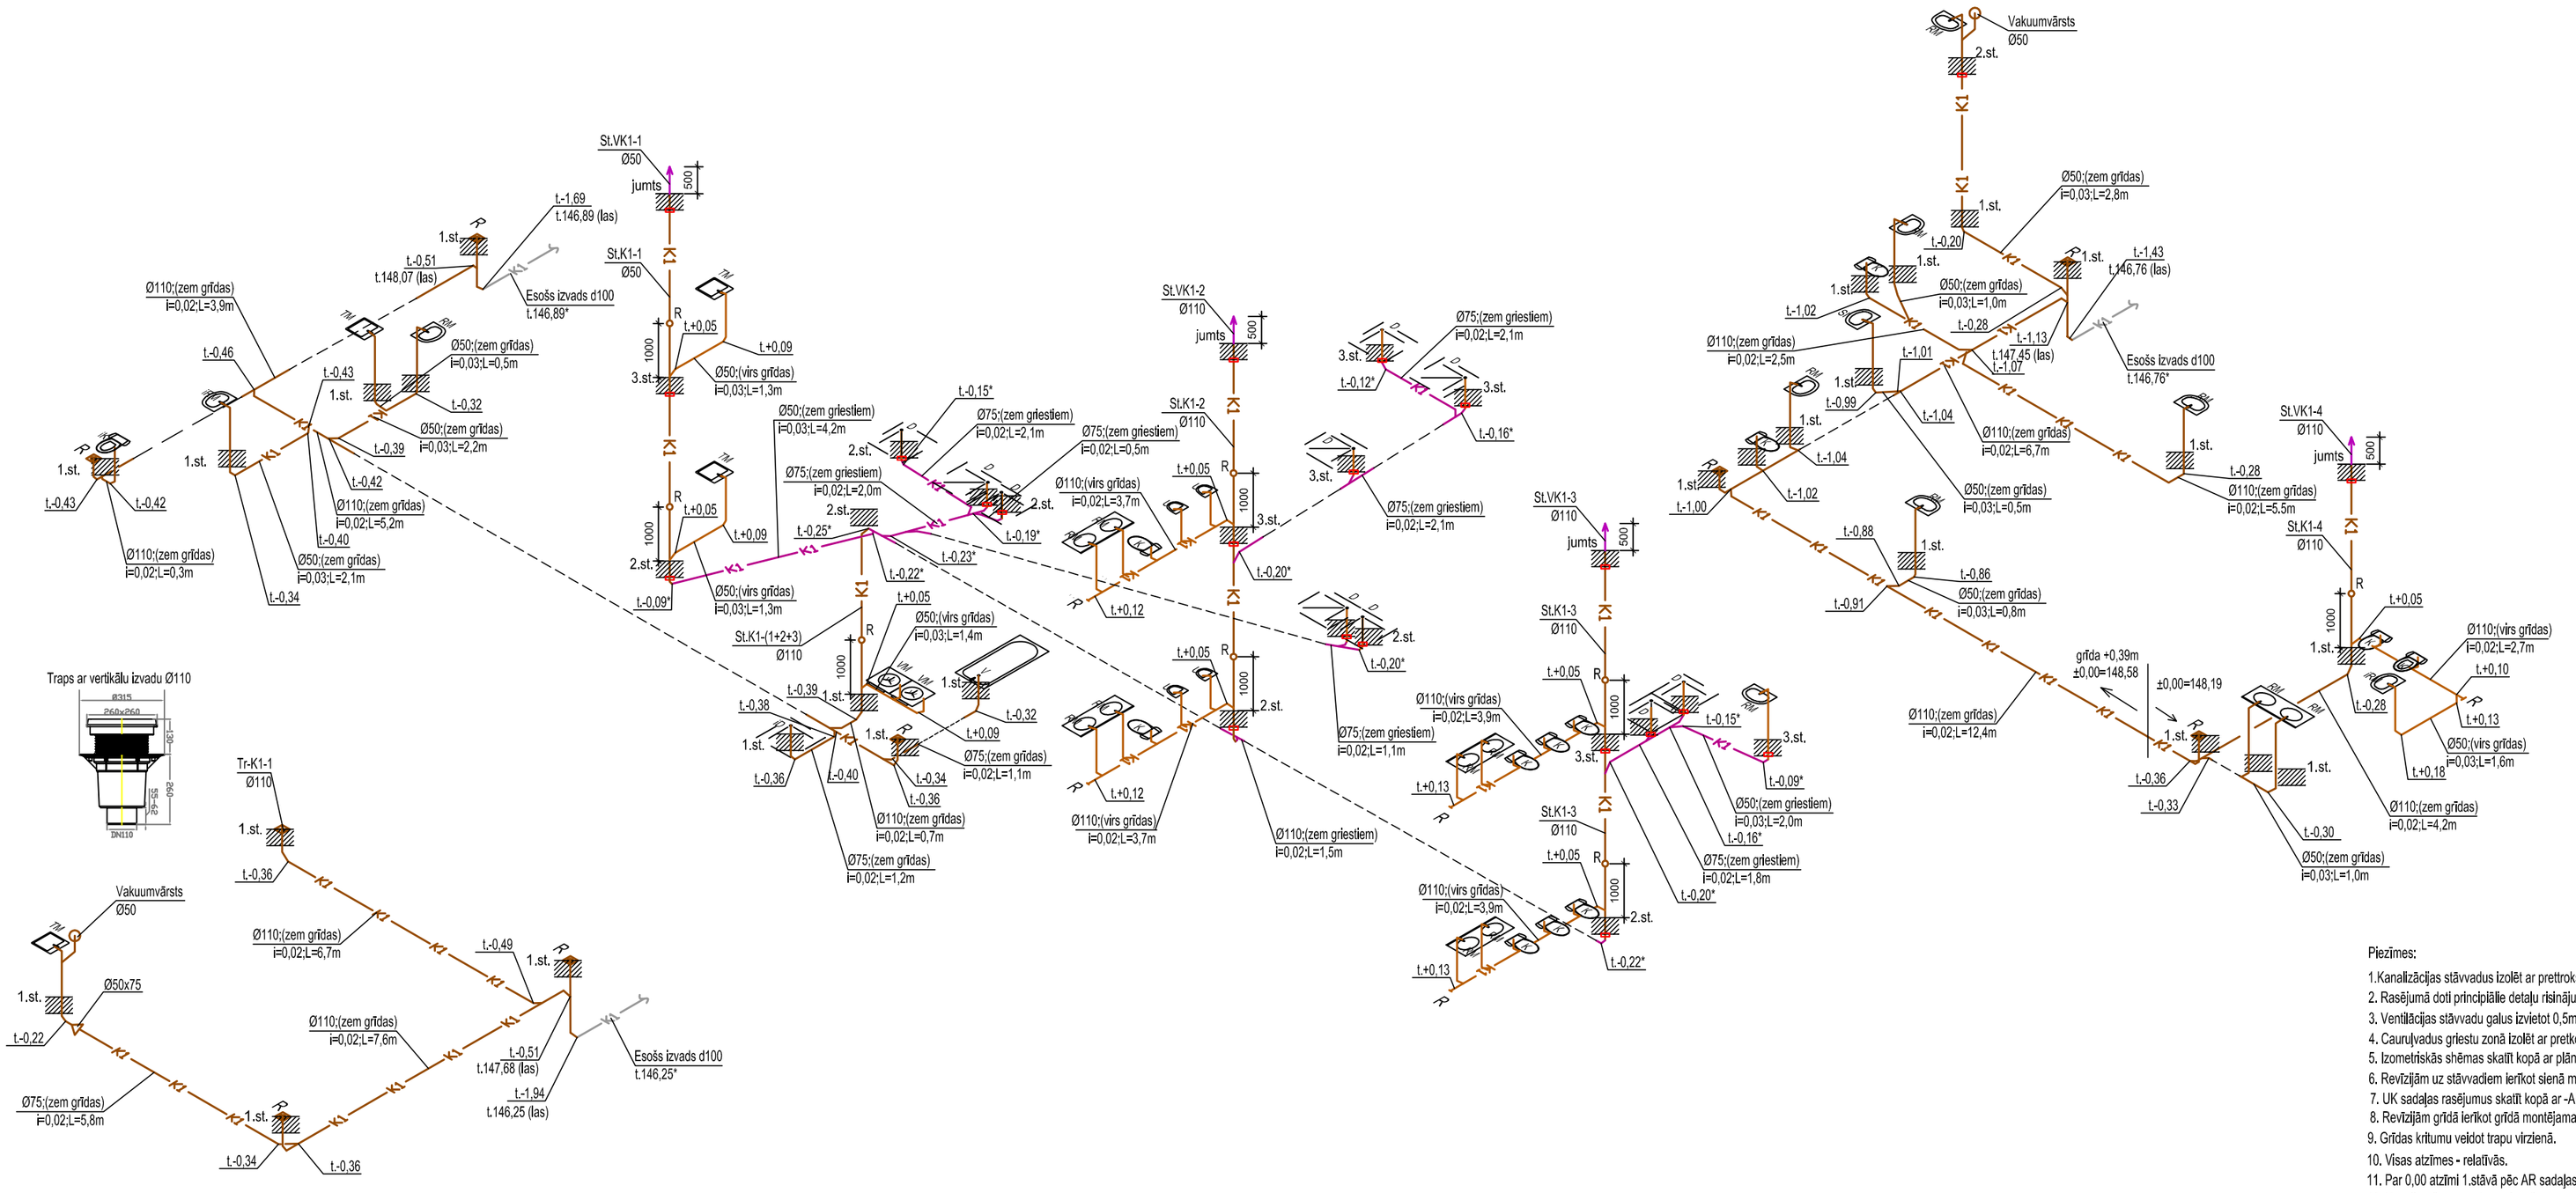

Kanalizācijas izvada no ēkas mezgls

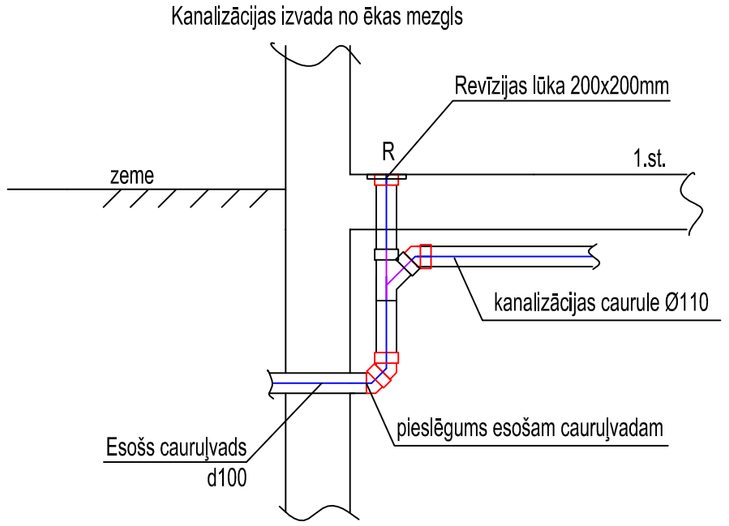

APZĪMĒJUMI:	
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija virs grīdas
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija zem griestiem
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija grīdā
Ø110 (zem grīdas): i=0,02;L=5,6m	Projektējamā cauruļvada ārējais diametrs, krituma un posma garums
R	Revīzija / noslēgtapa ar apkalpošanas lūku
St.K1-1 Ø110	Projektējamais sadzīves kanalizācijas stāvvads
	Traps
	Ugunsdrošības manžete
D	Duša
K	Klozetpods
TM	Trauku mazgātne
RM	Roku mazgātne
iRM	Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem
iK	Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem
U	Urināls
Si	Saimniecības izlietne
iD	Duša cilvēkiem ar kustību traucējumiem
V	Vanna
VM	Veļas mazgājamā mašīna

Piezīmes:

1.Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar prettrokšņu / pretkondensātizolāciju 9mm.
2. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
3. Ventilācijas stāvvadu galus izvietot 0,5m augstumā virs jumta.
4. Cauruļvadus griestu zonā izolēt ar pretkondensātizolāciju 9mm.
5. Izometriskās shēmas skatīt kopā ar plāniem.
6. Revīzijām uz stāvvadiem ierīkot sienā montējamas apkalpošanas lūkas 200x200mm.
7. UK sadaļas rasējumus skatīt kopā ar -AR; -BK; -AVK; -EL daļu rasējumiem.
8. Revīzijām grīdā ierīkot grīdā montējamas apkalpošanas lūkas: caurulei Ø110 - 200x200mm.
9. Grīdas krītumu veidot trapu virzienā.
10. Visas atzīmes - relatīvās.
11. Par 0,00 atzīmi 1.stāvā pēc AR sadaļas pieņemta +148,58m un +148,19m (las).
12. Kanalizācijas novadcaurules diametrs sanitāri tehniskajām ierīcēm:
- roku, trauku mazgātnēm,saimniecības izlietnēm un urināļiem Ø50; izbūves slīpums i=0,03;
- klozetpodiem - Ø110; izbūves slīpums i=0,02;
- dušai, vannai - Ø75; izbūves slīpums i=0,02.
13. Caurules teknes atzīme virs grīdas t.+0,05 rādīta par 0,00 pieņemot attiecīgā stāva tīrās grīdas atzīmi.
14. Caurules teknes atzīme t.-0,16* zem griestiem rādīta par 0,00 pieņemot griestu (pārseguma) apakšas atzīmi.
15. Caurules teknes atzīme grīdā / zem grīdas t.-0,06 rādīta par 0,00 pieņemot attiecīgā stāva tīrās grīdas atzīmi tajā vietā, no kurienes sākas kanalizācijas cauruļvada tecēšanas virziens t.i. augstākā vieta.

Projekts	**INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU** LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A		
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)		
Pasūtītājs	**Ludzas novada pašvaldība** Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701		
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv		
Datums/Paraksts			
Rasējums	K1 TĪKLU IZOMETRISKĀ SHĒMA		
Pasūtījuma Nr.: 16-36/678	Daļa: ŪK	Lapas Nr.: ŪK - 07	M 1:100
ŪK daļas vad.:	I. Timofejevs		
Izstrādāja:	I. Timofejevs		
Faila Nr.:		Datums: 13.10.2016	