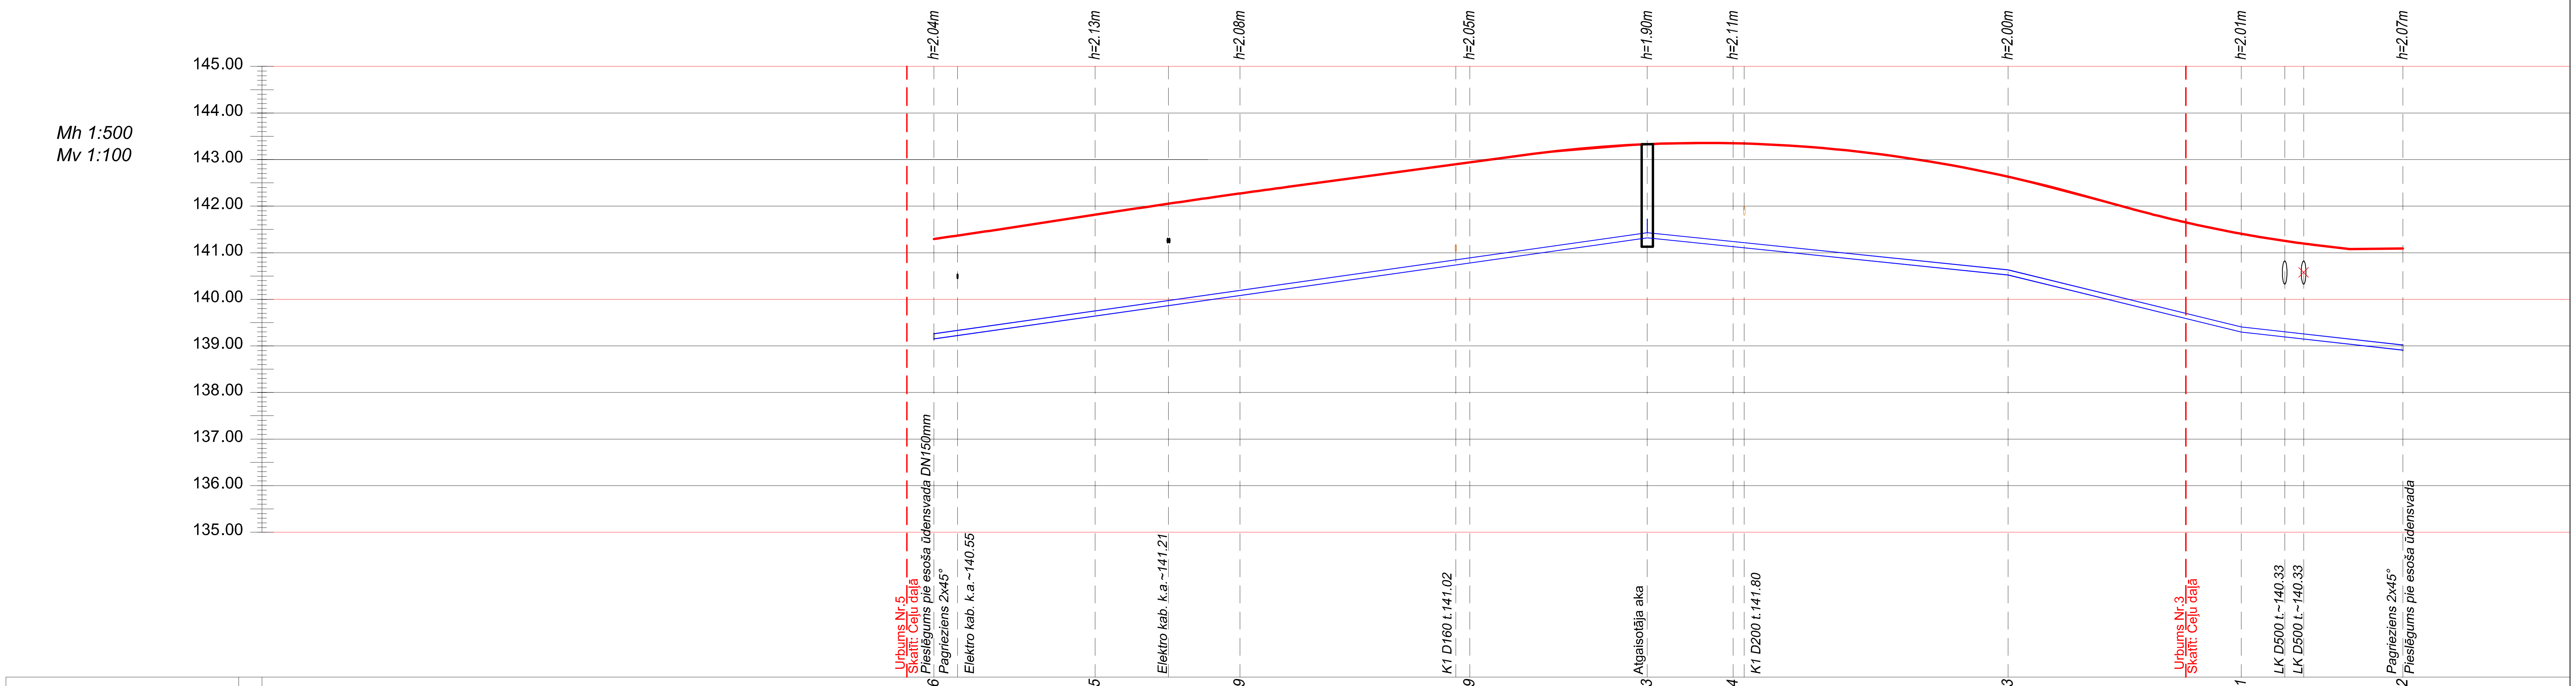

Caurules augšas atzīme	1	139.26	139.75	140.19	140.89		141.43	141.24	140.63	139.41	139.02
Projektējamā zemes virsmas atzīme	2	141.30	141.88	142.27	142.94		143.33	143.35	142.63	141.42	141.09
Akas Nr. vai mezgla Nr. Akas diametrs	7	UM-B-13	UM-B-12	UM-B-11	UM-B-10	UM-B-9	UM-B-5 DN1500	UM-B-4	UM-B-3	UM-B-2	UM-B-1

Cauruļvada materiāls diametrs, mm	3	Ø110 PE PN10	Ø110 PE PN10	Ø110 PE PN10	Ø110 PE PN10	Ø110 PE PN10	Ø110 PE PN10	Ø110 PE PN10	Ø110 PE PN10
Pamatne	4	beztranšeju metode		beztranšeju metode	beztranšeju metode		beztranšeju metode	beztranšeju metode	
Slīpums / Garums, m	5	0.028 / 76.6				0.02 / 38.7		0.049 / 25.0	0.022 / 17.3
Attālums, m	6	17.3	15.6	24.7	19.1	9.2	29.5	25.0	17.3

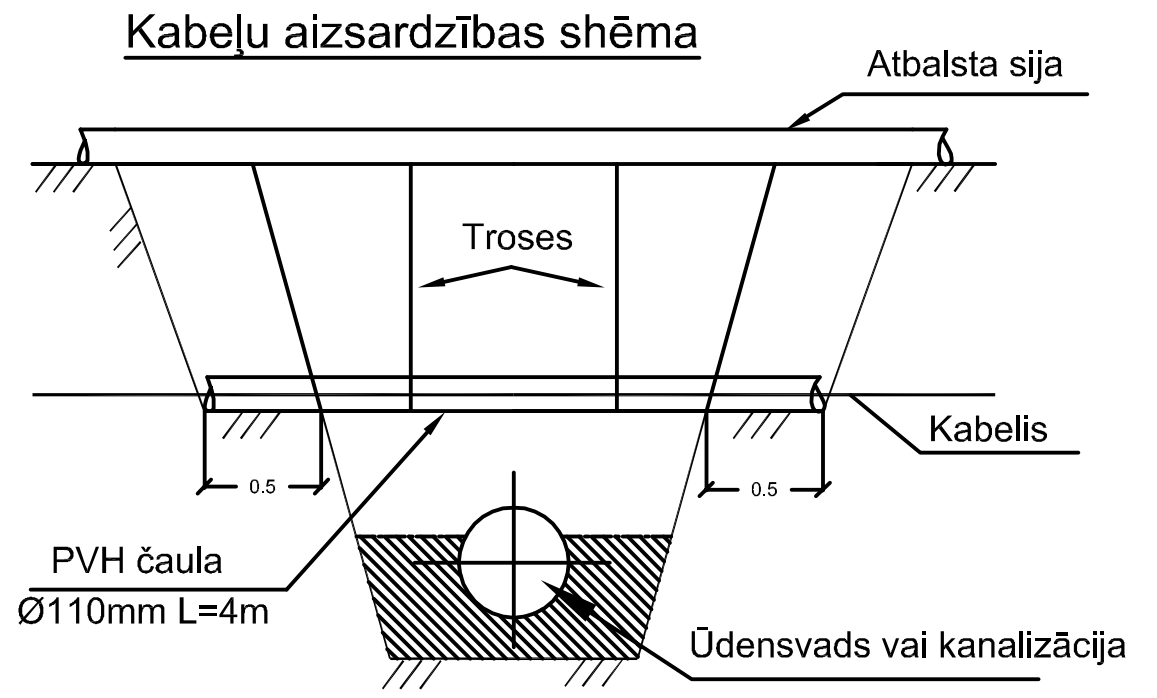

PIEZĪME:

Garenprofilu skatīt kopā ar inženiertīklu plānu.

Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.

Ģeoloģiju skatīt ceļu profilos.

SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtiņmuiža", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv				PASŪTĪTĀJS: LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA	PROJ. NR.: TP-025-2013
					PASŪT. NR.: TP-025-2013
					STADIJA: TP
PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS		10.2013	OBJEKTS: Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas ielai Ludzā, Ludzas novadā	MARKA: ŪKT
PROJ. DAĻ. VADĪTĀJS	A. FJODOROVS		10.2013		SĒJUMA NR.: 2
PROJEKTĒJA	A. FJODOROVS		10.2013	RASĒJUMS: Ū1 garenprofils	MĒROGS: Mh 1:500 Mv 1:100
					LAPAS NR.: ŪKT-2